

15.335.1807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.335.1807

Tanımı 10 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	17,31	0,00	0,00
2014	20,04	0,00	0,00
2017	27,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	136,04	0,00	0,00
2022-1	106,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	137,54	0,00	0,00
2020	41,95	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	22,11	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	38,95	0,00	0,00
2021	53,54	0,00	0,00
2018	32,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	23,73	0,00	0,00

15.335.1807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

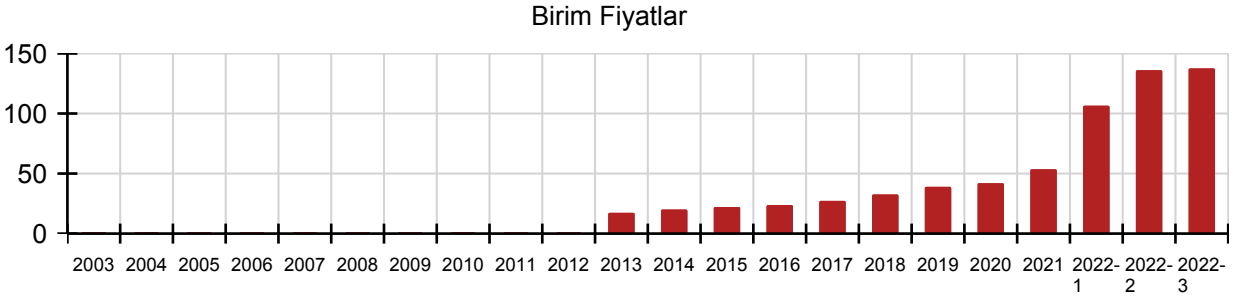

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceđi zemin üzerine, 10 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

- 1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
- 2) Geleneksel gezilebilir teras çatılara yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 100 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.335.1807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.