

15.335.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.335.1901

Tanımı 2,5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	17,16	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	20,94	0,00	0,00
2015	3,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	4,24	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	7,15	0,00	0,00
2014	3,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	3,06	0,00	0,00
2022-3	21,94	0,00	0,00
2018	5,50	0,00	0,00
2019	6,56	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	4,63	0,00	0,00
2021	9,04	0,00	0,00

15.335.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

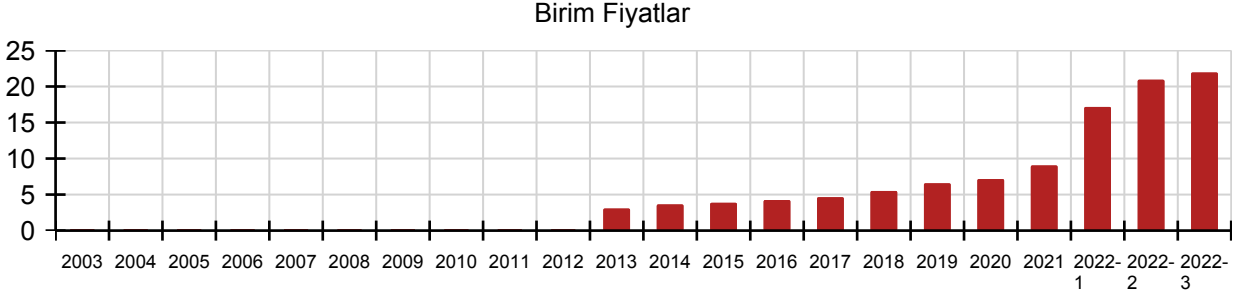

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 2,5 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

- 1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
- 2) İki duvar arası ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.15 kg/m³ yoğunlukta olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.335.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.