

15.340.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.340.1407

Tanımı Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta taşıyünü şilte (Taşıyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	12,85	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	13,59	0,00	0,00
2017	15,85	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	18,89	0,00	0,00
2016	14,96	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	49,04	0,00	0,00
2022-2	60,41	0,00	0,00
2022-3	63,41	0,00	0,00
2019	22,26	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	14,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	30,20	0,00	0,00
2020	24,94	0,00	0,00

15.340.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

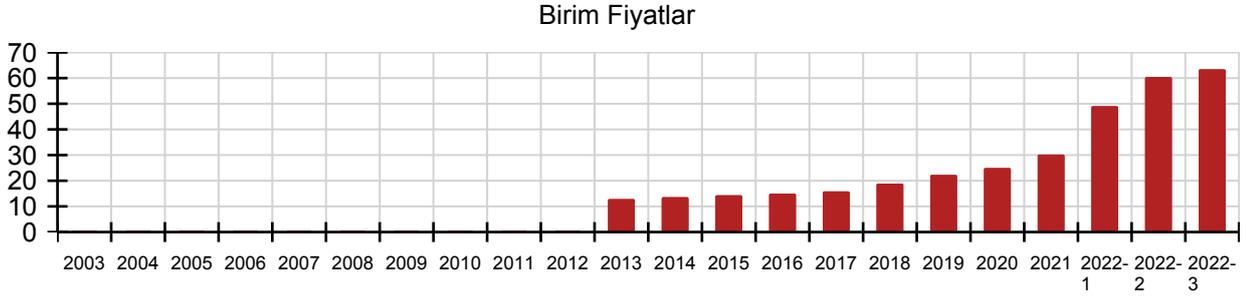

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 8 cm kalınlıktaki taşıyıcı şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çita, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Taşıyıcı şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.340.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.