

## 15.380.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.380.1007 (Y.26.006/307)

**Tanımı** (20x50 cm) veya (25x50 cm) veya (30x45 cm) veya (33x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	36,95	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	53,19	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	34,78	0,00	0,00
2018	41,91	0,00	0,00
2014	28,39	0,00	0,00
2015	30,90	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	106,99	0,00	0,00
2022-2	134,86	0,00	0,00
2022-3	148,74	0,00	0,00
2020	60,06	0,00	0,00
2023-1	237,96	0,00	0,00
2023-2	331,49	0,00	0,00
2021	68,51	0,00	0,00

## 15.380.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

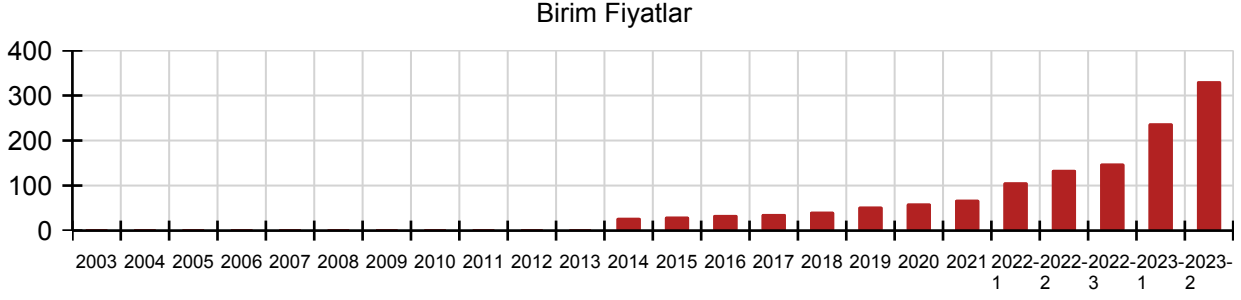

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliđi azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20x50 cm) veya (25x50 cm) veya (30x45 cm) veya (33x45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliđine sahip, I.kalite, beyaz seramik duvar karosunun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.380.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.3407	04.391/307	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (20x50 cm - 25x50 cm - 30x45 cm - 33x45 cm anma ebatlarında)	m <sup>2</sup>	1,050000
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapııştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	4,000000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,400000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
10.100.1004	01.004	Seramik kaplama ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.