

## 15.390.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.390.1026 (Y.26.008/406A)

**Tanımı** (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	69,94	0,00	0,00
2020	108,56	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	64,74	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	257,59	0,00	0,00
2022-3	270,15	0,00	0,00
2023-1	450,98	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	59,56	0,00	0,00
2022-1	188,28	0,00	0,00
2021	119,34	0,00	0,00
2017	73,96	0,00	0,00
2018	83,08	0,00	0,00
2019	97,38	0,00	0,00
2023-2	596,36	0,00	0,00

## 15.390.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

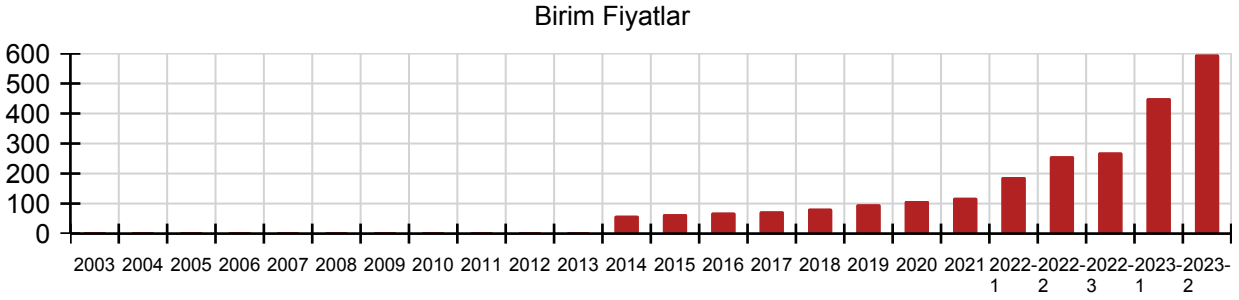

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliđi azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliđine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.390.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.3656	04.393/406	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (42,5x42,5 cm - 45x45 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m <sup>2</sup>	1,060000
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	4,000000
10.300.2232	04.380/054	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	kg	0,400000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
10.100.1004	01.004	Seramik kaplama ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.