

## 15.405.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.405.1506 (Y.26.015/106)

**Tanımı** Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey alanı <= 3600 cm<sup>2</sup>, her türlü yüzey işlemleri)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	135,31	0,00	0,00
2017	101,95	0,00	0,00
2021	178,78	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	115,34	0,00	0,00
2024	1331,11	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	282,18	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	329,96	0,00	0,00
2022-3	374,68	0,00	0,00
2019	141,75	0,00	0,00
2023-2	861,04	0,00	0,00
2023-1	570,09	0,00	0,00
2020	154,78	0,00	0,00
2016	144,49	0,00	0,00

## 15.405.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

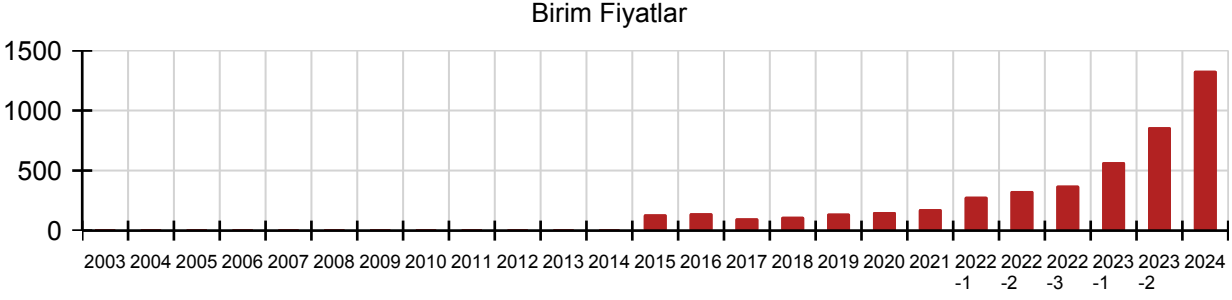

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.405.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.4906	04.409/106	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı <= 3600 cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,040000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,500000
10.300.1601	04.508	Arap sabunu (TS 54)	kg	0,100000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşımaya, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.