

## 15.405.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.405.1701 (Y.26.015/150)

**Tanımı** Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10 cm yüksekliğinde, her kalınlıkta,  
(Her türlü yüzey işlemleri)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	9,89	0,00	0,00
2022-1	35,90	0,00	0,00
2022-2	41,23	0,00	0,00
2022-3	46,66	0,00	0,00
2021	22,84	0,00	0,00
2016	11,05	0,00	0,00
2020	19,64	0,00	0,00
2019	17,76	0,00	0,00
2018	14,54	0,00	0,00
2023-2	104,25	0,00	0,00
2017	12,80	0,00	0,00
2023-1	70,26	0,00	0,00

## 15.405.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

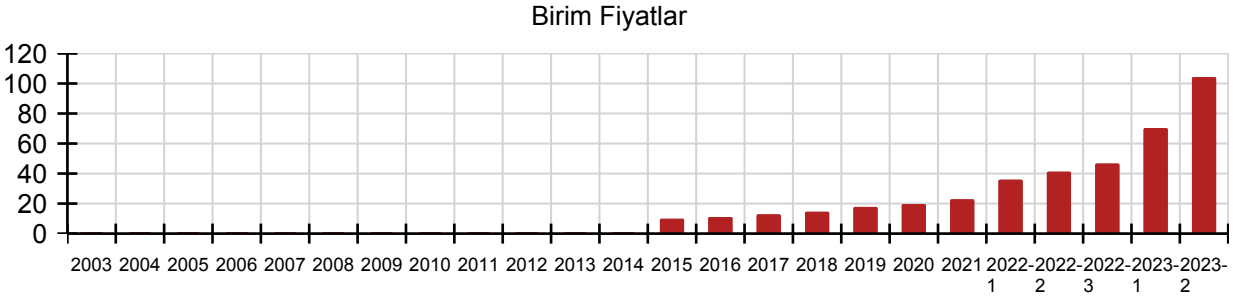

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış duvar yüzünün temizlenmesi, aralıkları 2 mm olmak üzere terrazo karo süpürgeliklerin projesindeki şekil ve taksimata göre gönyesinde yapıştırılması, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, yüzeydeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı:

Ölçü: Süpürgelik yapılan yerler projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.405.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.5200	04.409/150	Terrazo süpürgelik, 6-10 cm yükleliğinde, her kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemleri)	m	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapııştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	0,400000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,050000
10.300.1601	04.508	Arap sabunu (TS 54)	kg	0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.