

## 15.415.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.415.1004 (Y.26.020/102B)

**Tanımı** 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	143,23	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	357,70	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	503,64	0,00	0,00
2020	221,81	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	449,93	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	117,79	0,00	0,00
2016	134,43	0,00	0,00
2023-1	769,04	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	1125,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	162,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	188,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	254,20	0,00	0,00

## 15.415.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

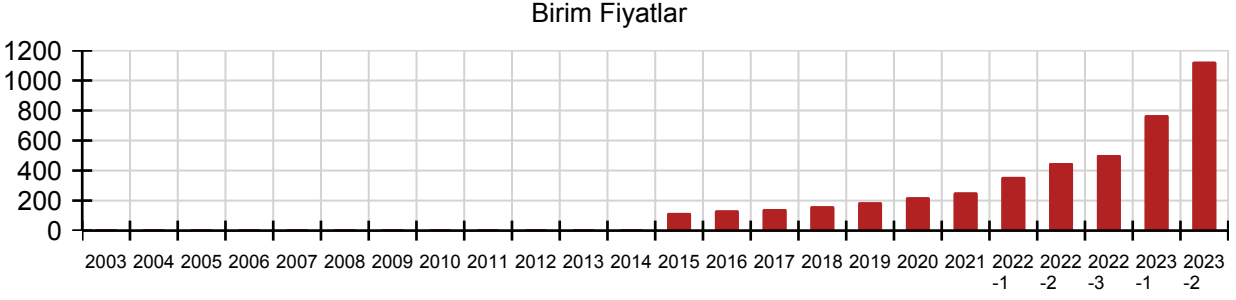

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere açık renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.415.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.2101	04.416/E001	Açık Renkli Traverten, TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)	m <sup>2</sup>	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
10.240.2101	04.416/E001	Açık Renkli Traverten, TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)	m <sup>2</sup>	0,220000
		Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,22 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)		
10.240.2300	04.416/E200	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m <sup>2</sup>	1,050000
		Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,22 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)		
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,040000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.