

## 15.415.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.415.1204 (Y.26.020/122B)

**Tanımı** 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	345,95	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	242,39	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	731,60	0,00	0,00
2022-2	414,89	0,00	0,00
2022-3	478,74	0,00	0,00
2016	123,78	0,00	0,00
2023-2	1085,55	0,00	0,00
2020	208,50	0,00	0,00
2017	131,88	0,00	0,00
2018	148,99	0,00	0,00
2015	105,84	0,00	0,00
2019	177,63	0,00	0,00

## 15.415.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

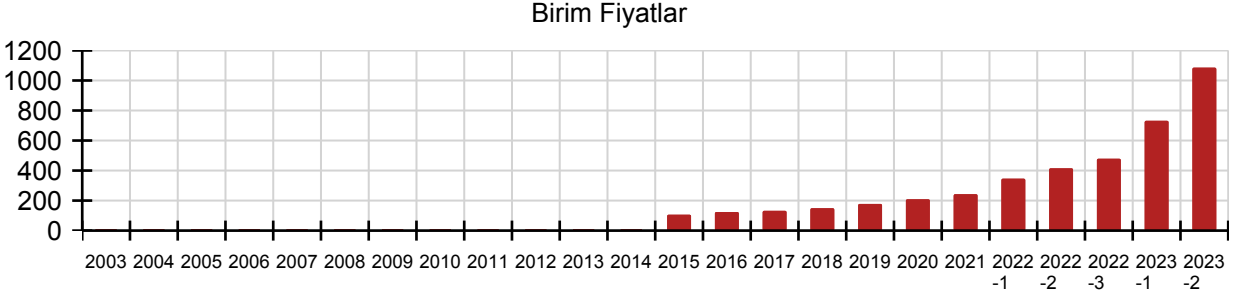

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine koyu renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.415.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.2102	04.416/E002	Koyu Renkli Traverten, TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) (Zaiyatıyla)	m <sup>2</sup>	1,050000
10.240.2300	04.416/E200	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m <sup>2</sup>	1,050000
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,025000
19.100.2418	10.022(Y)	500 dozlu çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,005000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,800000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,150000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşımaya, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.