

## 15.420.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.420.1101 (Y.26.020/325)

**Tanımı** 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30 cmxserbest boy)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	351,89	0,00	0,00
2022-3	415,74	0,00	0,00
2015	84,70	0,00	0,00
2022-1	301,99	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	101,33	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	206,95	0,00	0,00
2018	131,00	0,00	0,00
2020	176,34	0,00	0,00
2017	115,34	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	634,48	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	950,36	0,00	0,00
2019	159,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## 15.420.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

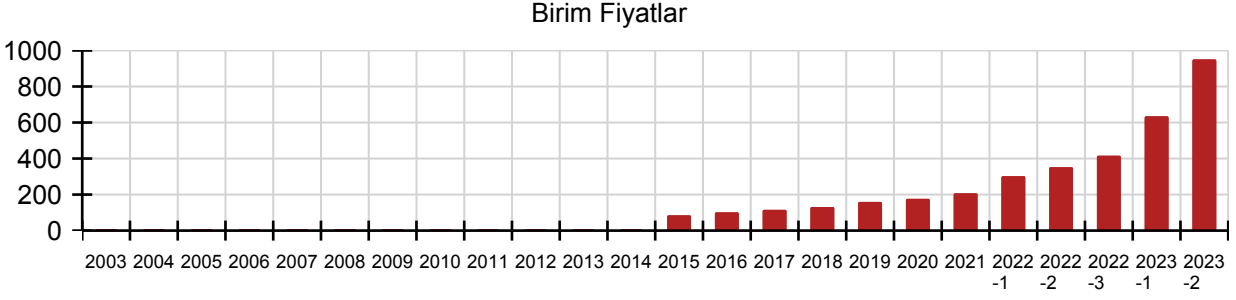

### Yapım Şartları

Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg, çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlıkta, 30 cmxserbest boy ebadında andezit levhaların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine andezit levhaların tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayıfatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü:

1) Andezit kaplanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

2) Köşelerdeki bindirmeler nazarı itibara alınmaz. Dış köşelerdeki andezit kalınlığı ölçüden çıkarılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.420.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.240.2648	04.425/2A08	30 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 3 cm kalınlığında (Zaiyatıyla)	m <sup>2</sup>	1,050000
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,025000
19.100.2418	10.022(Y)	500 dozlu çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,005000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,800000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,150000
		İşçilik :		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.