

15.440.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.440.1002 (Y.18.350/002)

Tanımı Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 13mm, kanat genişliği min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar iç

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	26,59	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	27,39	0,00	0,00
2015	23,38	0,00	0,00
2021	60,40	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	203,74	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	109,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	142,39	0,00	0,00
2022-3	154,01	0,00	0,00
2019	41,83	0,00	0,00
2023-2	268,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	32,91	0,00	0,00
2020	47,95	0,00	0,00

15.440.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

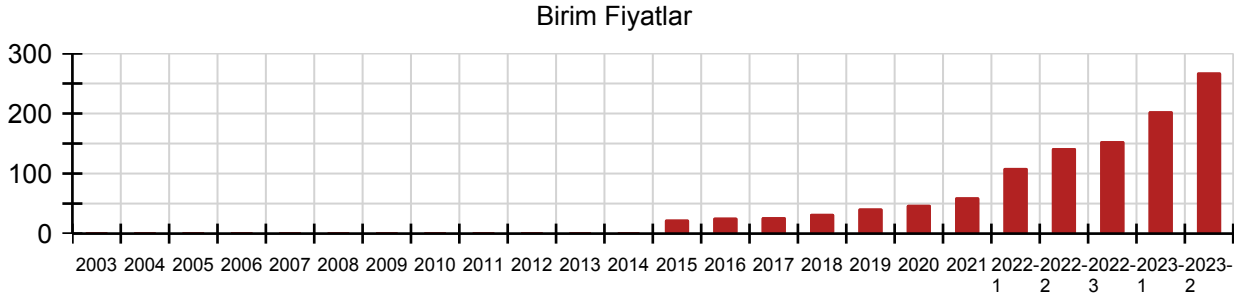

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, kaplama üstü duvar ve tavan dilatasyon profilindeki delik aralıklarına (maks. 45 cm) ve çapına uygun şekilde matkap ile delinmesi, kauçuk fitilli alüminyum dilatasyon profilinin (alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 13 mm, kanat genişliği min.45 mm) vida ve plastik dubel yardımı ile karşılıklı iki taraftan yüzeye monte edilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

Not:

- 1) Dilatasyon profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltilme uygulamaları kendi pozundan ödenir.
- 2) Dilatasyona yalıtım uygulaması yapılmış ise vida ve delik boyları yalıtımı delmeyecek şekilde seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.440.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2741	04.615/5E01	Dilatasyon açıklığı 50 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar İçin) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 13 mm kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralıklı)	m	1,050000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	5,000000
		(Montaj malzemeleri karşılığı)		
19.100.1110	03.649/2	Matkabin 1 Saatlik ücreti	Saat	0,200000
		İşçilik:		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.