

15.440.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.440.1002 (Y.18.350/002)

Tanımı Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 13mm, kanat genişliği min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar iç

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 47,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 27,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 32,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 41,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 154,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 60,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 142,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 203,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 268,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 109,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 26,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 23,38 | 0,00 | 0,00 |

15.440.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

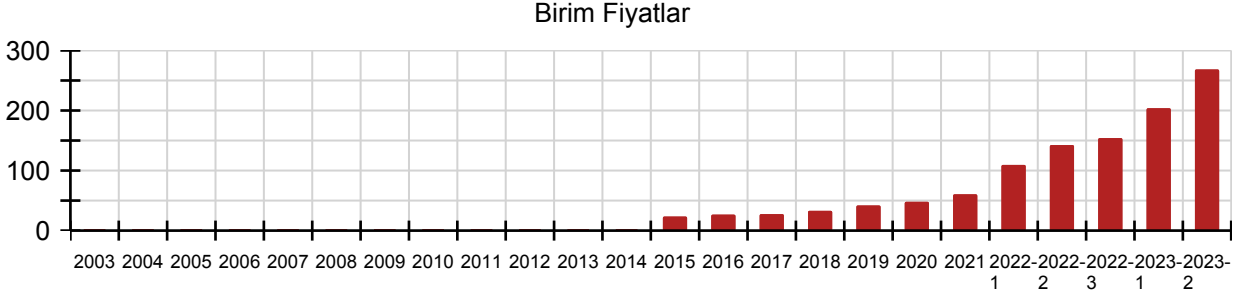

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, kaplama üstü duvar ve tavan dilatasyon profilindeki delik aralıklarına (maks. 45 cm) ve çapına uygun şekilde matkap ile delinmesi, kauçuk fitilli alüminyum dilatasyon profilinin (alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 13 mm, kanat genişliği min.45 mm) vida ve plastik dubel yardımı ile karşılıklı iki taraftan yüzeye monte edilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

Not:

- 1) Dilatasyon profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltilme uygulamaları kendi pozundan ödenir.
- 2) Dilatasyona yalıtım uygulaması yapılmış ise vida ve delik boyları yalıtımı delmeyecek şekilde seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.440.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.200.2741 | 04.615/5E01 | Dilatasyon açıklığı 50 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar İçin) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 13 mm kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralıklı) | m | 1,050000 |
| 10.420.1012 | 04.274/1 | Vida ve plastik dübel | Adet | 5,000000 |
| | | (Montaj malzemeleri karşılığı) | | |
| 19.100.1110 | 03.649/2 | Matkabin 1 Saatlik ücreti | Saat | 0,200000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1032 | 01.032 | Alüminyum ustası | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,400000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.