

## 15.440.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.440.1007 (Y.18.350/007)

**Tanımı** Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüminyumdan mamul seritli fitilli, alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 20 mm, kanat genişliği min. 45mm, fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanl

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	44,13	0,00	0,00
2018	55,69	0,00	0,00
2015	39,78	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	45,11	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	189,36	0,00	0,00
2020	79,61	0,00	0,00
2019	69,98	0,00	0,00
2021	101,39	0,00	0,00
2023-1	348,86	0,00	0,00
2022-2	258,78	0,00	0,00
2022-3	272,65	0,00	0,00
2023-2	442,28	0,00	0,00

## 15.440.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

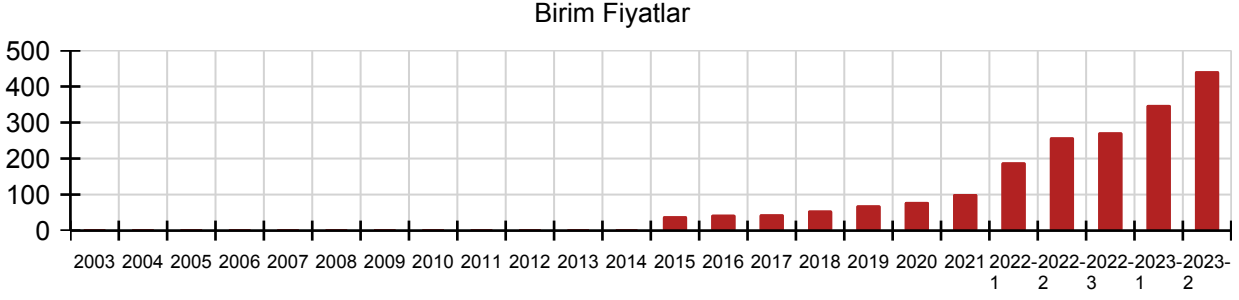

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, kaplama üstü zemin dilatasyon profilindeki delik aralıklarına (maks. 30 cm) ve çapına uygun şekilde matkap ile delinmesi, kauçuk ve alüminyumdan mamul şeritli fitilli alüminyum dilatasyon profilinin (alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 20 mm, kanat genişliği min. 45 mm) vida ve plastik dubel yardımı ile karşılıklı iki taraftan yüzeye monte edilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

Not:

- 1) Dilatasyon profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltilme uygulamaları kendi pozundan ödenir.
- 2) Dilatasyona yalıtım uygulaması yapılmış ise vida ve delik boyları yalıtımı delmeyecek şekilde seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.440.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2761	04.615/5G01	Dilatasyon açıklığı 50 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.20 mm, kanat g	m	1,050000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	7,000000
		(Montaj malzemeleri karşılığı)		
19.100.1110	03.649/2	Matkabin 1 Saatlik ücreti	Saat	0,200000
		İşçilik:		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.