

## 15.535.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.535.1021 (23.243/15A)

**Tanımı** 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	93,98	0,00	0,00
2013	71,40	0,00	0,00
2014	77,35	0,00	0,00
2022-1	286,76	0,00	0,00
2020	137,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	363,83	0,00	0,00
2019	123,34	0,00	0,00
2016	86,51	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	82,13	0,00	0,00
2018	98,31	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	478,36	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	181,19	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	662,48	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	384,70	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## 15.535.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

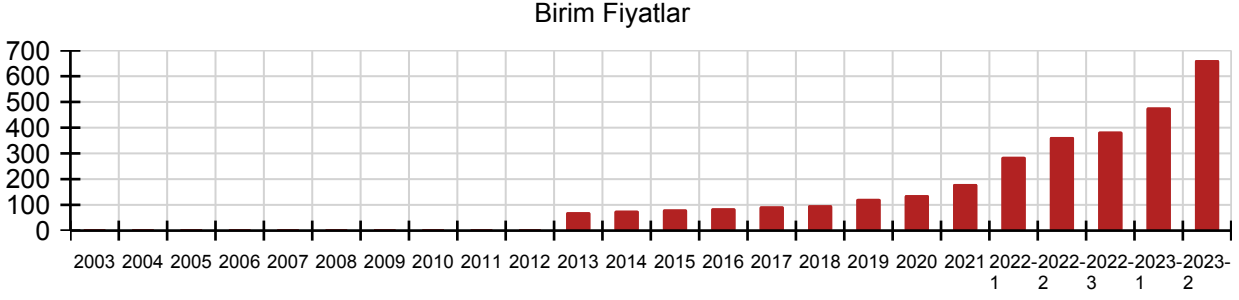

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (EN AW 3000 Serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, iş yerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü:

- 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.
- 2) 0,25 m<sup>2</sup>'den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.535.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.240.6559	04.714/S06B	30x30 cm, 0,70 mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m <sup>2</sup>	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
10.200.3071	04.714/P2A	T24 Ana taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında	m	1,000000
		(Zaiyatıyla)		
10.200.3091	04.714/P2B	T24 Ara taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında, h=30 mm yüksekliğinde	m	6,100000
		(Zaiyatıyla)		
10.200.3127	04.714/P2F	Kenar Z profili, 0,40 mm-0,60 mm, B32790,50 mm kalınlığında	m	1,100000
		(Zaiyatıyla)		
10.200.3137	04.714/P2N	Çelik dübel	Adet	1,000000
10.200.3136	04.714/P2M	Çiftli yay	Adet	1,000000
10.200.3129	04.714/P2G	Askı çubuğu, 40 cm	Adet	1,000000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	2,000000
		İşçilik :		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,700000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.