

## 18.138/B 9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.138/B 9

**Tanımı** Suya Dayanıklı Alçı Duvar Levhaları ile tek iskeletli taşıyıcı levha dolgu bölme duvar yapılması (Tek profil - 60 cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde (12,5 mm + 12,5 mm) çift kat, diğer yüzünde (12,5 mm) tek kat

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	58,56	0,00	0,00
2011	55,35	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	44,40	0,00	0,00
2007	49,19	0,00	0,00
2008	52,63	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	50,26	0,00	0,00
2009	59,18	0,00	0,00
2013	47,55	0,00	0,00
2017	64,95	0,00	0,00
2012	48,81	0,00	0,00
2016	61,84	0,00	0,00
2018	76,05	0,00	0,00
2015	54,19	0,00	0,00
2019	95,11	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## 18.138/B 9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

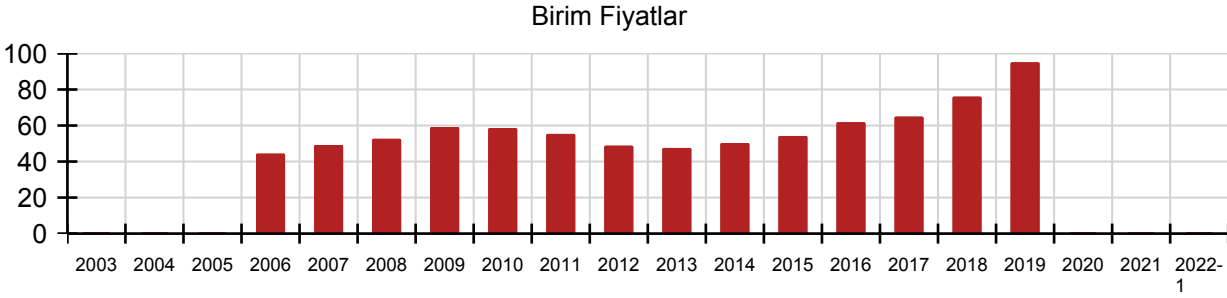

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

NOT: 0,50 m<sup>2</sup> den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.138/B 9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.