

18.138/C 3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.138/C 3

Tanımı Yangına Dayanıklı Alçı Duvar Levhaları ile tek iskeletli taşıyıcı levha dolgu bölme duvar yapılması (Çift profil - 60 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat Alçı Duvar Levhası) ile)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	47,50	0,00	0,00
2014	50,01	0,00	0,00
2009	57,23	0,00	0,00
2007	47,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	65,41	0,00	0,00
2011	54,75	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	42,59	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	56,96	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	49,16	0,00	0,00
2015	53,95	0,00	0,00
2018	78,18	0,00	0,00
2008	50,55	0,00	0,00
2019	97,94	0,00	0,00
2016	61,80	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

18.138/C 3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

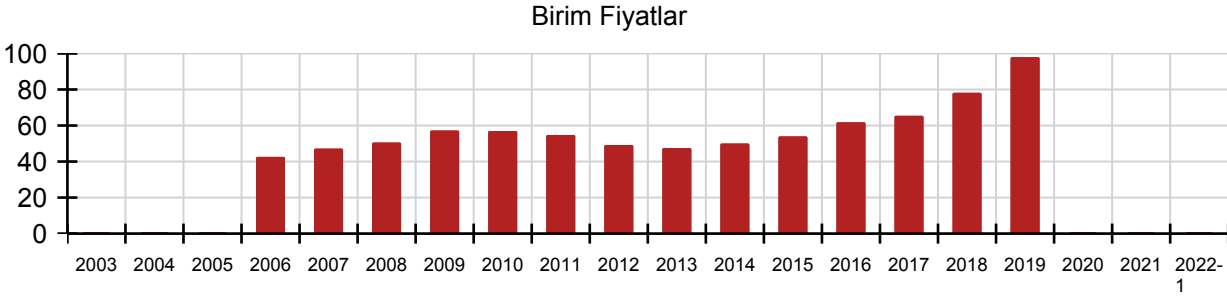

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiđi durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

NOT: 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.138/C 3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.