

18.139/C3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.139/C3

Tanımı Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	29,73	0,00	0,00
2009	31,24	0,00	0,00
2010	30,86	0,00	0,00
2017	41,96	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	22,44	0,00	0,00
2016	39,69	0,00	0,00
2015	34,13	0,00	0,00
2012	29,15	0,00	0,00
2007	25,86	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	31,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	29,78	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	49,25	0,00	0,00
2019	61,94	0,00	0,00
2008	27,69	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

18.139/C3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

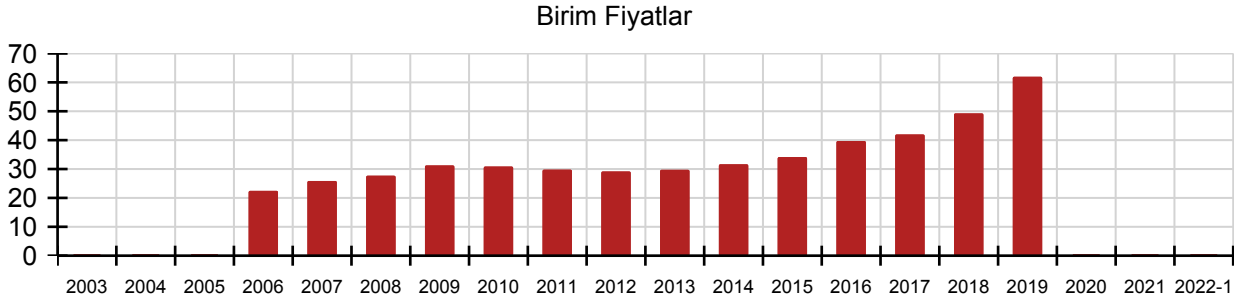

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U- profillerinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, sabitleme öncesi TU28 profillerinin ve 12cm'lik agrafaların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapışdırılması, agrafaların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması, TC60 profillerinin agrafaların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin arasına geçirilmesi, agrafaların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, 12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla TU28 ve TC60 profillerine sabitlenmesi, gerektiđi durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapışdırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

NOT: 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

18.139/C3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.