

## 18.233/6A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.233/6A

**Tanımı** Mevcut ahşap,çelik,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine arası 8 cm taş yünü dolgulu üstü ve altı 0,65 mm trapezoidal boyalı sıcak daldırma galvanizli sacdan ısı yalıtımlı(sandviç) kenetli sistem çatı örtüsü yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	118,81	0,00	0,00
2010	132,61	0,00	0,00
2013	113,06	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	119,89	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	132,45	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	102,03	0,00	0,00
2006	101,90	0,00	0,00
2007	111,15	0,00	0,00
2009	142,41	0,00	0,00
2014	127,68	0,00	0,00
2011	132,15	0,00	0,00
2016	143,94	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## 18.233/6A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

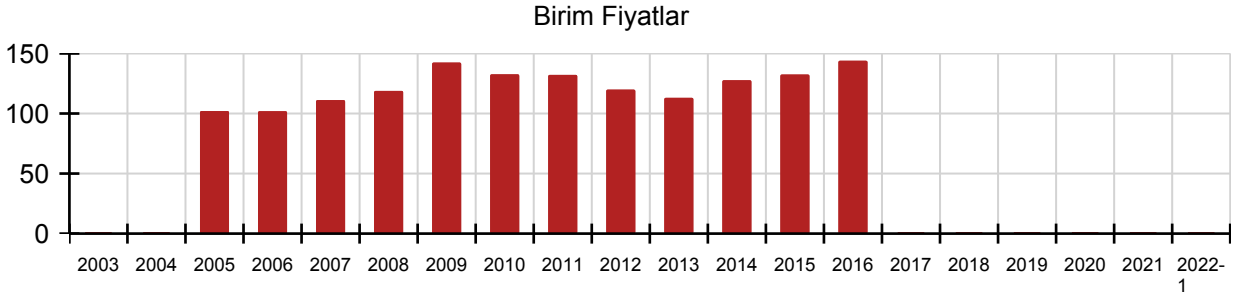

### Yapım Şartları

Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 0,65 mm fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boya, içe bakan yüzeyi 7 mikron epoksi astar kenet levha üzerine 0,50 mm buhar dengeleyici üzerine ısı yalıtımı olarak kullanılacak 8 cm kalınlığında taş yünü ve ara mesafe tutucu olarak kullanılacak olan 1,50 mm galvanizli sacdan bükümlendirilmiş Z profil aşık (60 cm ara ile) sistemi kurulması ve bunun üzerine 0,50 mm buhar kesici ve dengeci serilmesi ve üst kat (40 cm giriş enine sahip) 0,65 mm fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boya, içe bakan yüzeyi 7 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boya) galvanizli sacdan trapezoidal formlanmış levhanın kenet makinası ile mahyadan saçağa (veya saçaktan saçağa) tek boy olarak gizli vidalama formuna sahip son kat kaplamanın yapılarak elektrikli dikiş robotu ile hatvelerinin bükümlendirilerek kenetli sandviç sistem çatı örtüsü yapılması için her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı :

ÖLÇÜ: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

NOT: İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

## 18.233/6A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.