

## 18.233/9A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.233/9A

**Tanımı** Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 40 mm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010   | 54,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 52,41        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 51,41        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 55,65        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 53,45        | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 45,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 65,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 54,68        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 59,08        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 18.233/9A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

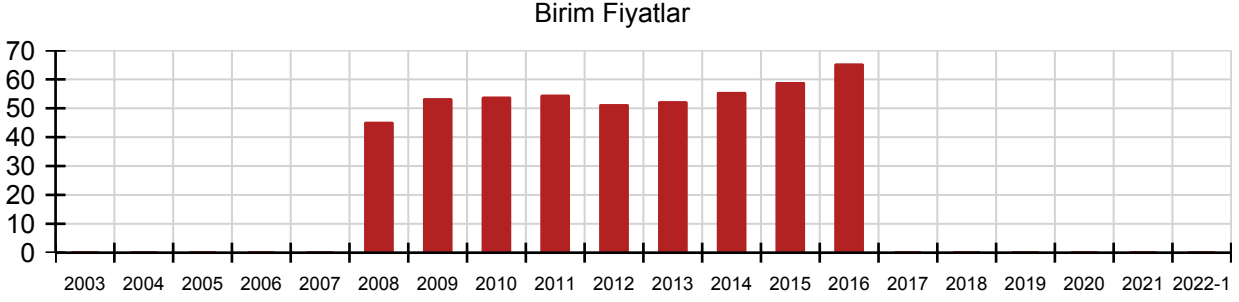

### Yapım Şartları

Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine, galvanizli sacların (üst 0,50 mm düz, alt 0,50 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile dışa bakan yüzeylerinin 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boya, poliüretan gören yüzeylerinin min. 5 mikron epoksi astar yapılmış ve 40-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunluktaki 40 mm kalınlıkta poliüretan dolgulu Sandviç galvanizli panellerin birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, aşıklara tespiti, pop perçin ile perçinlenmesi, aksesuarların (Mahya saçak altı, duvar dibi kenar kaplama vb.) yerine konulması, enine ve boyuna binilerle trifon, rondela altı ve pop perçin deliklerinin silikonlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, poliüretan dolgulu boyalı sıcak daldırma galvaniz sac panel levhalar ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılmasının 1 m<sup>2</sup> fiyatı.:

ÖLÇÜ: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.233/9A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.