

18.253/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.253/2

Tanımı Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agregaya ile) beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ S > =700 N/m²)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	15,14	0,00	0,00
2003	12,10	0,00	0,00
2006	18,21	0,00	0,00
2009	23,85	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	20,34	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	13,88	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	22,05	0,00	0,00
2010	24,89	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	26,15	0,00	0,00
2012	25,60	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	25,35	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

18.253/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

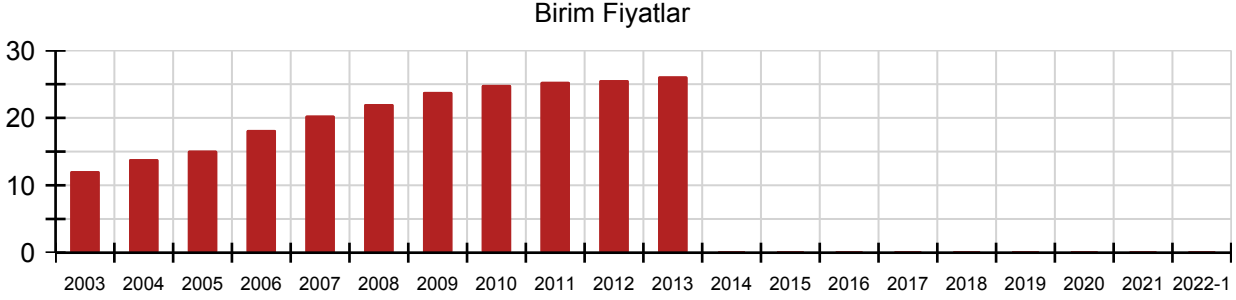

Yapım Şartları

Mevcut betonarme veya teçhizatlı hazır beton plaklardan (hafif veya normal agregalı) çatı döşemesi üzerine ikinci sınıf çam kerestesinden 5 x 5 cmlik kadronların 6/8 lik vida ve 12 lik plastik dübel ile beton delinerek ...cm aralıklı olarak tespiti, aralarına proje ve detaylarına uygun olarak ısı yalıtım malzemesinin serilmesi, kadronların üzerine her renkte oluklu bitümlü levhaların döşeme işle-mine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve bir biri üzerine enden... cm oluk, boydan en az... cm bindirilmek ve her yatay sırada (mahyaya paralel) düşey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve bir üst sıradaki levhaların ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak, levha uçlarında (bindirmelerde) her olukta bir, lev-ha ortalarında iki olukta bir olmak üzere (oluk tepelerinden) plastik rondelâlı galvanizli çivi (Poz No: 04.721/3) ile levha başına en az 20 adet çivi gelecek şekilde çakılarak tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, mahya elemanlarının altta bulunan oluklu levhanın her oluk tepe noktasından bir olmak üzere aynı tipte rondelâlı ga1vanizli çivilerle tespit edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, betonarme veya teçhizatlı hazır beton plakla yapılmış çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Meyilli yatıklar üzerinden hesaplanır. 0.25 m²'den büyük boşluklar düşölür, varsa saçak alın-ları ölçüye dâhil edilir.

NOT : 1)Kadron aralıkları ve bindirme boyları:

a- Eğimi % 20 ve üstünde olan çatılarda; kadron aralığı 62 cm, bindirmeler; enden bir oluk, boydan en az 15 cmdir.

b-Eğimi % 20nin altında olan normal rüzgârlı bölgelerdeki çatılarda; kadron aralığı 45 cm, bindirmeler; enden bir oluk, boydan en az 20 cmdir.

c- Eğimi % 20nin altında olan etkili rüzgârlı bölgelerdeki çatılarda; kadron aralığı 45 cm, bindirmeler; enden iki oluk, boydan en az 20 cmdir.

2)Eğimi % 10un altında olan çatılarda uygulanmaz.

3) Saçak uçlarında en çok 10 cm (serbest çıkma) taşma yapılabilir.

4) Kullanılan ısı yalıtım malzemesinin bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.

5) Bölgenin etkili rüzgârlı olarak sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.

18.253/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.