

## 18.259 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.259

**Tanımı** Ahşp.çelik ve b.a.kiriş ve açıkl.çatı üzr.ars.6cm cam yünü üst ve alt kat asbest ve çimentodan oluklu lev. ile ısı yal.(sandviç) çat. ört. yap.

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	46,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	41,39	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	37,51	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	34,41	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	49,14	0,00	0,00
2009	48,10	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	49,70	0,00	0,00
2012	50,64	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## 18.259 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

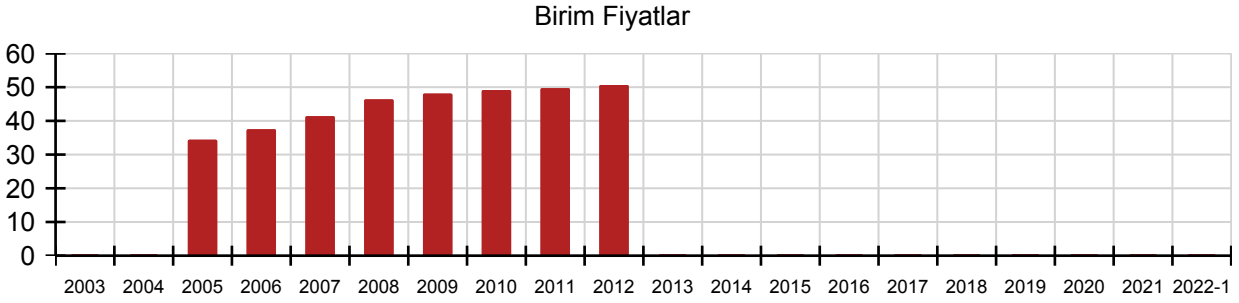

### Yapım Şartları

Mevcut ahşap, çelik ve betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 1. kat elyafli çimentolu oluklu levhaların hâkim rüzgâr yö-nüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine en az enden 4,7 cm (büyük oluklarda) ve boydan 20 cm bindirilmek suretiyle kancalı vidalarla (Poz No: 04.723) tespiti, tespitin 4 cm genişliğinde (40 x 40 x 4)'lük köşe-bentlerle beraber yapılması, ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5cmlik kadronların yeterli ara ile konulması ve köşe-bentlere galvanizli çivi ile tespiti, kadronlar arasına 18 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda 6 cm kalınlığında cam yününün serilmesi, üzerine 2. kat elyafli çimentolu oluklu levhaların aynı esaslarla döşenmesi ve kadronlara madeni pul ve lastik conta kullanılarak en az 11 cmlik kepli trifon vidalarla tespiti, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap, çelik ve betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine arası 6 cm cam yünü dolgulu elyafli çimentolu oluklu levhalarla sandviç sistem çatı örtüsü yapılmasınının 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Meyilli satırlar üzerinden hesaplanır. 0.25 m<sup>2</sup> den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alın-ları ölçüye dâhil edilir.

NOT : 1) Çatı eğiminin %7 veya daha büyük olması durumunda kullanılır.

2) % 3den küçük çatı eğimlerinde kullanılmaz.

3) %3 -% 7 arasındaki çatı eğimlerinde ancak idarenin yazılı izni ile kullanılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.259 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.