

## 18.461/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.461/1

**Tanımı** Asfalt kap. cam tülü pest. ile 1 katlı yalıtımı yapılması (tip 1)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 10,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 11,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 12,45        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.461/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

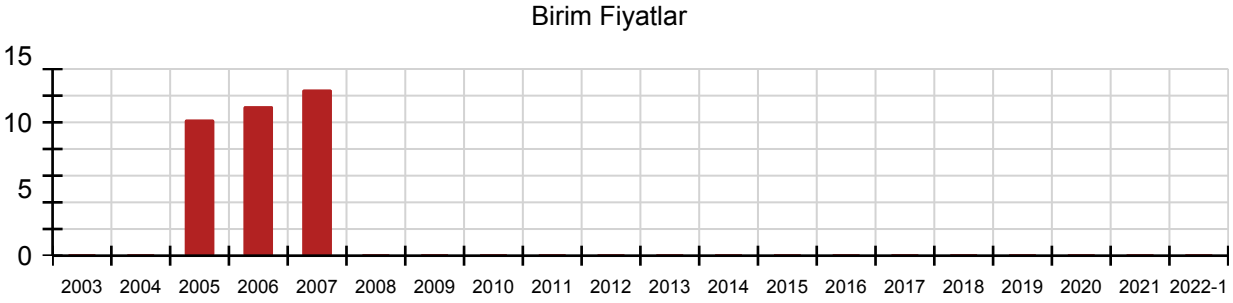

### Yapım Şartları

Tasdikli detay projesine göre ve ahşap mala perdarlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m<sup>2</sup>.ye en az 0.400 kg. sarfedilecek biçimde soğuk uygulamalı asfalt (TS.103) sürülmesi astar kuruduktan sonra 190 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS 105 tip...)in uygulama ısısı 160 dereceden aşağıya düşmemek ve m<sup>2</sup>.ye en az 2.000 kg sarfedilmek üzere betona yavaş dökülerek pestillerin (Poz No.04.617) ek yeri en az 10 cm bindirilerek, hava kabarcığı kalmayacak biçimde batırılarak iyice yaptırılması ve üzerine yukarıdaki şartlarda asfalt (TS.105 TİP...) 'in m<sup>2</sup>.ye 2.000 kg gelecek tarzda dökülerek yayılması ve soğumadan üzerine 8 kg/m<sup>2</sup> yıkanmış elenmiş ve ısıtılmış dişli kum (Poz No.:04.0063) ün serilerek yapıştırılması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma her türlü malzeme ve kaybı, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

No: 18.461/1 (TS 105 Tip) I kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Meyilli satih üzerinden ölçülür.

Not : Temellerde çok neme karşı ve çatılarda buhar tutucu (hesaba görexx9 düşey yalıtımlarda çivilemeye gidilecektir. genel müdürlüğün azılı izini ile uygulanır. Asfalt tipi yapının yıldıđı yerin iklim koşullarına ve eğim oranlarına göre tespit edilir.

## 18.461/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.