

19.022/12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|---|
| Poz No | 19.022/12 |
| Tanımı | 2 kat asfaltlı,1 kat kaba kumlu cam tülü ile yalıtımı (tip 3) |
| Birimi | m ² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 25,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 23,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 28,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.022/12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

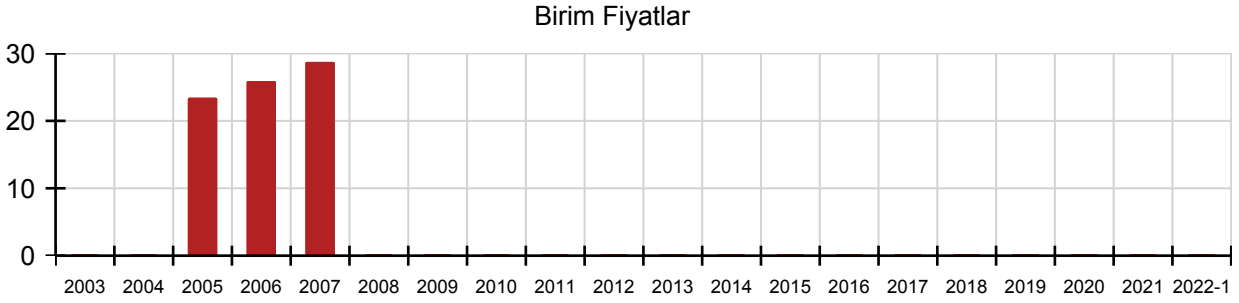

Yapım Şartları

(Sıcak çatılarda %5 eğime kadar olan yerlerde gaz beton, curuf beton, perlison beton vb. üzerine) tasdikli detay projesine göre ahşap mala perdeli olarak hazırlanmış yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak metrekareye en az (0.600 kg) sarf edilecek biçimde soğuk uygulamalı asfalt (TS 103)ün sürülmesi astar kuruduktan sonra 190 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS 105 tip...) ın uygulama sıcaklığı 160 dereceden aşağıya düşmemek ve metrekareye en az 1 kg sarf edilmek üzere şeritler halinde sürülerek, kaba kumlu pestillerin (04.617) kaba kumlu yüzü alta gelecek biçimde ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, birinci kat üzerine asfalt (TS.105 tip...)ın m² ye en az 2 kg sarf edilmek üzere yavaş yavaş dökülerek ikinci kat pestillerin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak biçimde bastırılarak, iyice yapıştırılması, üçüncü kat pestillerin aynı koşullarla ikinci kat üzerine yapıştırılması ve en üstte 2 kg/m²lik sıcak uygulamalı asfalt yayılarak soğumadan üzerine 8 kg/m² yıkanmış elenmiş ve ısıtılmış dişli kumun (04.0063) serilerek yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit kârı ve genel giderler dahil, TS 105 Tip... kullanıldığına göre 1 m² fiyatı.

No: 19.022/12 Asfalt (TS 105-tip III) kullanıldığına göre 1m² fiyatı:

Ölçü : Meyilli sath üzerinden ölçülür.

Not : Genel Müdürlüğün yazılı izni ile uygulanır. Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına ve eğim oranlarına göre tespit edilir. (Sıcak uygulamalı asfalt bindirme noktalama veya şerit yapıştırma, ara ve üst kat için $1.000+3 \times 2.000=7.000$)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.022/12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.