

## 19.022/14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.022/14

**Tanımı** Mineral ve kaba kumla asfaltlı cam tülü ile 2 kat yalıtımı (tip2)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	18,64	0,00	0,00
2007	22,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	20,59	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.022/14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

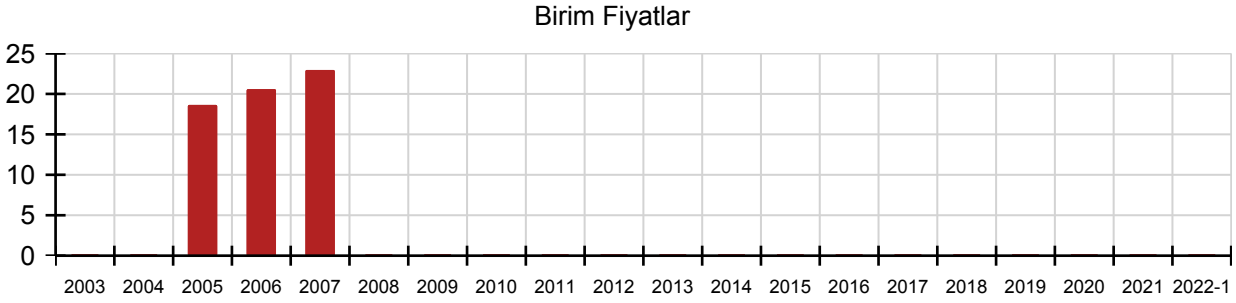

### Yapım Şartları

(Sıcak teras çatılarda %5 ile %36 arasında eğim olan yerlerde gaz beton, curuf beton, perlisol betonu vb. üzerine.) tasdikli detay projesine göre ve ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak metrekare ye en az (0.600 kg) sarf edilecek biçimde soğuk uygulamalı asfaltın sürülmesi astar kurduktan sonra 190 derecede aşağı düşmemek ve metrekareye en az 1 kg sarf edilmek üzere şeritler halinde sürülerek kaba kumlu pestillerin (04.620) kaba kumlu yüzü alta gelecek biçimde, ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması birinci kat üzerine asfalt (TS.105 tip...)ın en az m<sup>2</sup>.ye 2 kg sarf edilmek üzere yavaş yavaş dökülerek ikinci kat olarak mineral kaplanmış pestil (04.619) ın ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmamak üzere ve ek yerlerinden asfalt taşmayacak biçimde yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü müteahhit kârı ve genel giderler dahil, TS 105 tip... kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü : Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Not : Genel Müdürlüğün yazılı izni ile uygulanır. Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına ve eğim oranlarına göre tespit edilir. (Sıcak uygulamalı asfalt bindirme, noktalama veya şerit yapıştırma ara kat için 1.000 + 2.000 = 3.000 kg.dır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.022/14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.