

## 19.022/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.022/2

**Tanımı** Asfalt kaplı cam tülü pestili ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (tip 2)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	27,58	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	24,93	0,00	0,00
2005	22,51	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.022/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

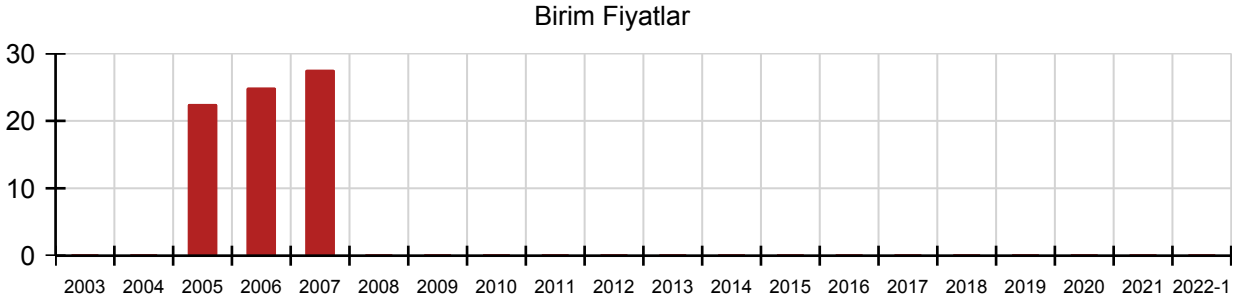

### Yapım Şartları

(Sıcak teras çatılarda %5 eğime kadar olan yerlerde; temelde (-2.00) metreye kadar su basıncı olan yerlerde bohçalama yalıtımı olarak) 'tasdikli detay projesine göre ahşap mala perdeli olarak hazırlanmış, beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak metrekareye en az (0.400 kg) sarfedilecek biçimde soğuk uygulamalı asfalt (TS.103)ün sürülmesi astar kuruduktan sonra 190 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip...)ın uygulama sıcaklığı 160 dereceden aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup>'ye en az 2 kg sarfedilmek üzere betonayavaş yayvaş dökülerek pestillerin (Poz No.04.617) ek yerleri en az 10 cm bindirilerek, hava kabarcığı kalmayacak biçimde bastırılarak iyice yapıştırılması birinci kat üzerine aynı koşullarla sıcak uygulamalı asfalt ile ikinci kat asfaltlı pestillerin (Poz No.04.617) yapıştırılması, üçüncü kat pestillerin (Poz No.04.617) aynı koşullarla ikinci kat üzerine yapıştırılması ve üstte 2 kg/m<sup>2</sup>lik sıcak uygulamalı asfalt (TS 105.tip...)in dördüncü kez yayılarak, soğumadan, üzerine 8 kg/m<sup>2</sup> yıkanmış, elenmiş ve ısıtılmış dişli kumun (04.0063) serilerek yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil asfalt (TS 105 tip...) kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

No: 19.022/2 Asfalt (TS 105-Tip II)kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü : Meyilli satıh üzerinden ölçülür

Not : Genel müdürlüğün yazılı izni ile uygulanır. asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına ve eğim oranlarına göre tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.022/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.