

19.022/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.022/8

Tanımı Asfalt kaplı.cam tülü pestili ile 2kat su yalıtımı (tip2)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 28,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 25,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 37,80 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.022/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

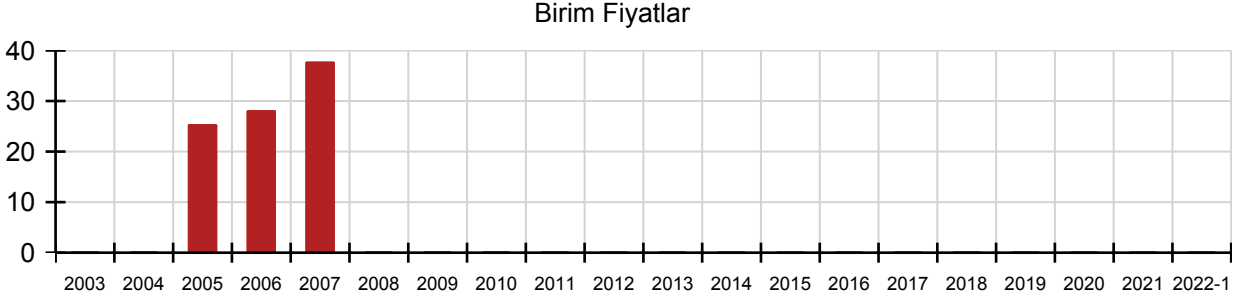

Yapım Şartları

(Sıcak teras çatılarda %5 ile, %36 arasında eğim olan yerlerde, çivileme ile)

Tasdikli detay projesine göre mevcut beton üzerine 0.90m. ara ile 25x35 mm boyutundaki trapez kesitli kreozot emdirilmiş ahşap çıtaların geniş yüzü üste gelecek biçimde yerleştirilmesi, aralarına 400 Dozlu çimento harç ile 2.5 cm. kalınlığındaki çapın ahşap mala perdahlı olarak yapılması, iyice kurumuş şap yüzeyini astar olarak m² ye en az 0.400 kg. sarfedilecek biçimde soğuk uygulamalı asfalt (TS.103)'ün sürülmesi astar kurduktan sonra 190oC den aşağı düşmemek ve m² ye en az 2 kg. sarfedilmek üzere şapa yavaş dökülerek, DIN 52143'e uygun, asfalt en az 1100 kg./m² olan cam tülün pestillerinin ek yerleri en az 10 cm. bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak biçimde bastırılarak iyice yapıştırılması, bindirme yerleri altında kalan ahşap çatıya pestillerinin 10 cm ara ile geniş başlı galvaniz kaplanmış asfalt en az 1300 kg./m² olan cam tülün pestilinin yine 1. katın koşullarına uygun olarak 2kg. sıcak uygulamalı asfalt (TS 105 Tip....) ile ek yerlerinden asfalt taşmayacak biçimde yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil:

No: 19.022/8 Asfalt (TS. 105-tip II) kullanıldığına göre 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Meyili satıh üzerinden hesaplanır.

NOT: 1)İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

2)Asfalt tipi yapının yerin iklim koşullarına ve eğitim oranlarına göre tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.022/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.