

## 19.026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.026

**Tanımı** Çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (tip 2)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	11,69	0,00	0,00
2006	12,91	0,00	0,00
2007	14,46	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

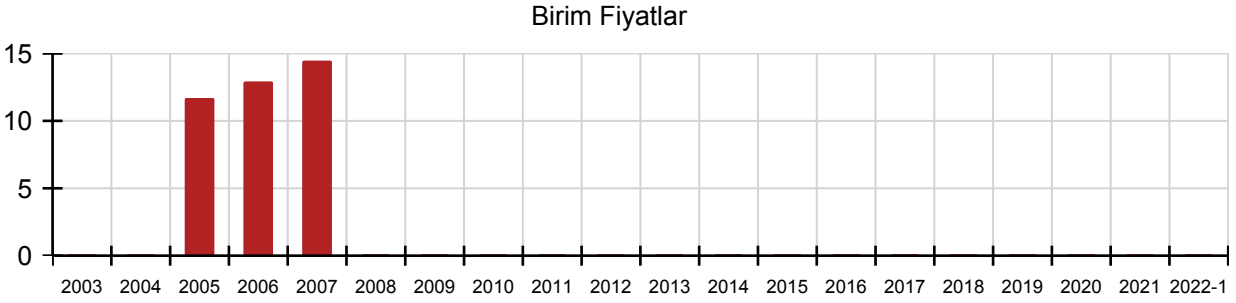

### Yapım Şartları

Mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m<sup>2</sup> ye en az 0.400 kg. sarf edilecek şekilde sođuk uygulamalı asfalt (TS.103)'ın sürülmesi.

Astar kuruduktan sonra 170oC ye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 Tip....)'n uygulama ısısı 140oC ye düşmemek ve m<sup>2</sup> ye en az 1.500 kg. sarf edilmek üzere hem yüzeye ve hem de çıplak cam tülüne sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm. bindirilerek asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması:

Bunun üzerine 170oC ye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 Tip....)'n uygulama ısısı 140oC den aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup> ye en az 1.500 kg. sarf edilmek üzere 10 cm. bindirilerek asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması: Bunun üzerine 170oC ye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 Tip....)'n uygulama ısısı 140oC aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup> ye en az 1.500 kg. sarf edilmek üzere hem yüzeye hem de cam tülüne sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm. bindirilerek asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması;

Son kat üstüne; 170oC ye kadar ısıtılmış asfalt (TS 105 Tip....)'n uygulama ısısı 140oC den aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup> ye en az 1.500 kg. sarf edilmek üzere sürülmesi, asfalt sođumadan üzerine 12 kg./m<sup>2</sup> yıkanmış, elenmiş ve ısıtılmış dişli kum serpilmesi, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahi; Çıplak cam tülü ile üç katlı su yalıtımı yapılması:

No: 19.025 Asfalt (TS.105-Tip I) kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT: Asfalt tipi, binanın yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

## 19.026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.