

## 19.033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.033

**Tanımı** 2 kat cam tülü 1 kat ruberoit ile su yalıtımı (tip 3)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	14,16	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	11,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	12,69	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

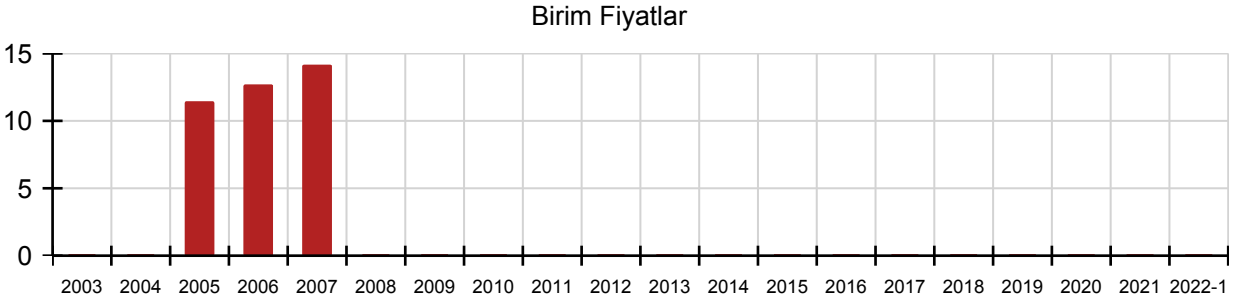

### Yapım Şartları

Mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m<sup>2</sup> ye en az 0.400 kg sarf edilecek şekilde sođu uygulamalı asfalt TS.103 n sürülmesi astar kurduktan sonra 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip...)n uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup> ye en az 1.500 kg sarf edilmek üzere hem yüzeye hem de çıplak cam tülüne sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm bindirilerek asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tipe.)in uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup> ye en az 1.500 kg sarfedilemk üzere hem yüzeye ve hem de bitümlü karton (TS.114 Tip.36) sürülmesi ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması : Bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip..)ın uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup>'ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye hem de çıplam camtülüne sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm bindirilerek asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, son kat üstüne 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip...)ın uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup> ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere sürülmesi asfalt sođumadan üzerine 12 kg/m<sup>2</sup> yıkanmış, elenmiş ve ısıtılmış dişli kum serpilmesi, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçiliği araç ve gereç giderleri müteahhit kârı ve genel giderler dahil TS 105 tip... kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not : Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.