

## 19.035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.035

**Tanımı** 2 kat asf. doy. pam. kanaviçe, 1 kat cam tülü ile yalıtımı (tip2)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	12,75	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	14,26	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	11,55	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

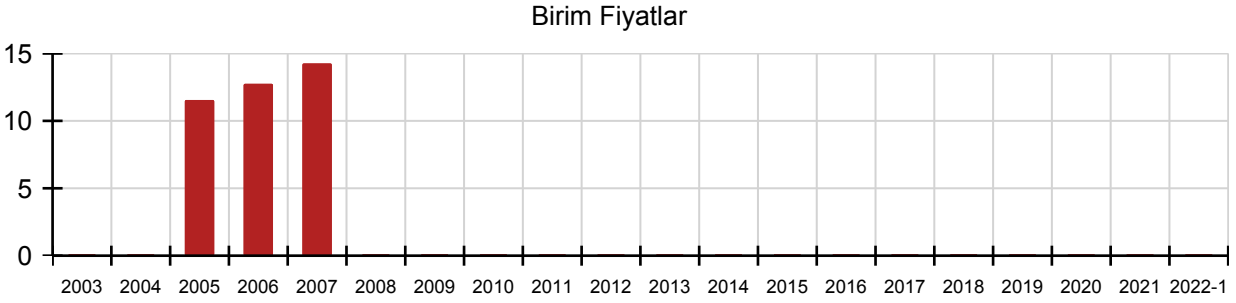

### Yapım Şartları

Mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m<sup>2</sup>.ye en az 0.400 kg. sarfedilecek şekilde soğuk uygulamalı asfalt (TS 103)ın sürülmesi, astar kurduktan sonra, 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS 105 tip..)ın uygulama ısısı 140 dereceden aşağıya düşmemek ve m<sup>2</sup>. ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hem de asfaltla doyurulmuş pamuklu kanaviçeye sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice iyice yapıştırılması; bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip..)ın uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup>.ye en az 1.500 kg sarf edilmek üzere hem yüzeye ve hem de çıplak cam tülüne serilmesi ek yerler en az 10 cm bindirilerek asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması; bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip..)ın uygulama ısısı 140 dereceden aşağıya düşmemek ve m<sup>2</sup> ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hem de asfaltla doyurulmuş, pamuklu kanaviçe sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması; bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS. 105 Tip..)ın uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup>. ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere sürülmesi, asfalt soğumadan üzerine 12 kg/m<sup>2</sup> yıkanmış elenmiş ve ısıtılmış dişli, kum serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit kârı ve genel giderler dahil TS 105 Tip... kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Not : Asfalt tipi binanın yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.