

19.040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.040

Tanımı 2 kat ruberoit, 1 kat cam tülü ile su yalıtımı (tip 1)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 11,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 13,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 12,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

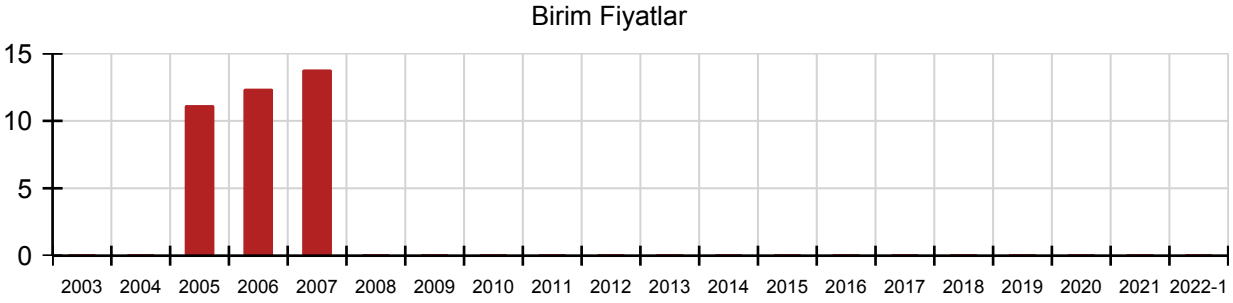

Yapım Şartları

Mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumdna iken astar olarak m².ye en 0.400 kg sarfedilecek şekilde soğuk uygulamalı asfalt (TS.105 tip...)ın uygulama ısısı 140 dereceden aşağıya düşmemek ve m².ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hemde bitümlü karton (TS.114 tip 36)'e sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, bunun üzerine 170 derecyee kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 Tip..)ın uygulama ısısı 140 dereceden aşağıya düşmemek ve m².ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hem de bitümlü karton (TS.114 Tip.36) ve m².ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hemde bitümlü karton (TS.114 Tip 36) sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, bnun üzerine 170 derecyee kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 Tip.)'ın uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m² ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hem de çıplak camtülüne sürülmesi ek yerleri en az 10 cm bindirilerek asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, son kat üstüne 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip.)ın uygulama ısısı 140 dereceden aşağıya düşmemek ve m².ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere sürülmesi, asfalt soğumadan üzerine 12 kg/m² yıkanmış elenmiş ve ısıtılmış dişli kum serpilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri dahil, TS 105 Tip.... kullanıldığına göre 1 m² fiyatı.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not : Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.