

## 19.041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.041

**Tanımı** 2 kat ruberoit, 1 kat cam tülü ile su yalıtımı (tip 2)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	12,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	11,16	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	13,88	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

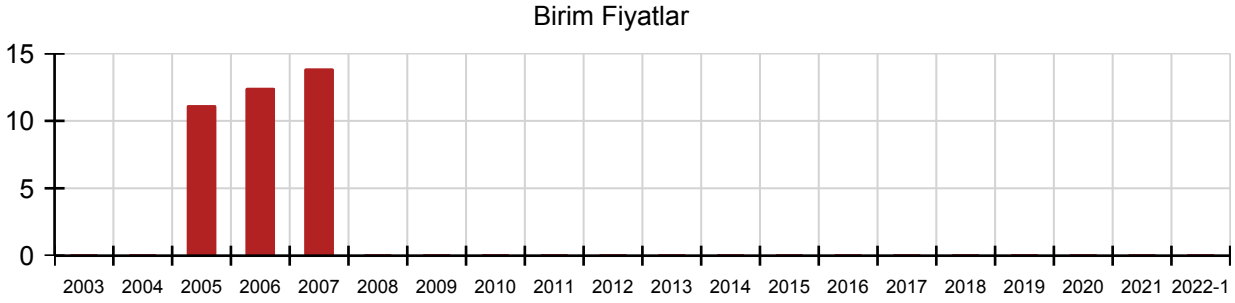

### Yapım Şartları

Mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumdna iken astar olarak  $m^2$ .ye en 0.400 kg sarfedilecek şekilde soğuk uygulamalı asfalt (TS.105 tip...)ın uygulama ısı 140 dereceden aşağıya düşmemek ve  $m^2$ .ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hemde bitümlü karton (TS.114 tip 36)'e sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, bunun üzerine 170 derecyee kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 Tip..)ın uygulama ısı 140 dereceden aşağıya düşmemek ve  $m^2$ .ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hem de bitümlü karton (TS.114 Tip.36) ve  $m^2$ .ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hemde bitümlü karton (TS.114 Tip 36) sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, bnun üzerine 170 derecyee kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 Tip.)'ın uygulama ısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve  $m^2$  ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hem de çıplak camtülüne sürülmesi ek yerleri en az 10 cm bindirilerek asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, son kat üstüne 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip.)ın uygulama ısı 140 dereceden aşağıya düşmemek ve  $m^2$ .ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere sürülmesi, asfalt soğumadan üzerine 12 kg/ $m^2$  yıkanmış elenmiş ve ısıtılmış dişli kum serpilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri dahil, TS 105 Tip.... kullanıldığına göre 1  $m^2$  fiyatı.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not : Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.