

19.053/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.053/5

Tanımı 5 cm kalınlıkta ekspande polistren köpük ile dış duvarlarda betonarme yüzeylere dışarıdan ısı yalıtımı yapılması(16 kg/m³ yoğunluğunda) (çekme dayanımı >=100kPa, su emmesi <=0,3 kg/m²)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	14,09	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	12,66	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	13,91	0,00	0,00
2008	12,44	0,00	0,00
2006	11,74	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	14,59	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	13,21	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

19.053/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

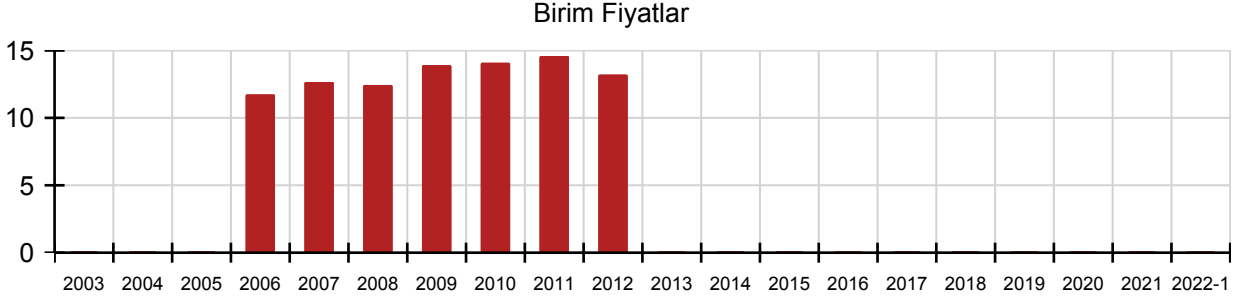

Yapım Şartları

Dış duvarlarda, onaylanmış detay projesine uygun olarak 5 cm kalınlığında ekspande polistren köpük yalıtım levhalarının çimento bazlı yapıştırıcı ile yapıştırıldıktan sonra vida ve plastik dübelle betonarme yüzeye tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzey m² olarak hesaplanır.

NOT : İlgili standarda göre ısı yalıtım kalınlığı hesaplanacaktır

19.053/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.