

## 19.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.053

**Tanımı** Bodrum perdelerinde ekstrüde pol, stren köpük(XPS)kullanılarak ısı yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	17,56	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	18,39	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	21,39	0,00	0,00
2007	20,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	19,41	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	20,08	0,00	0,00
2010	20,93	0,00	0,00
2006	18,74	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

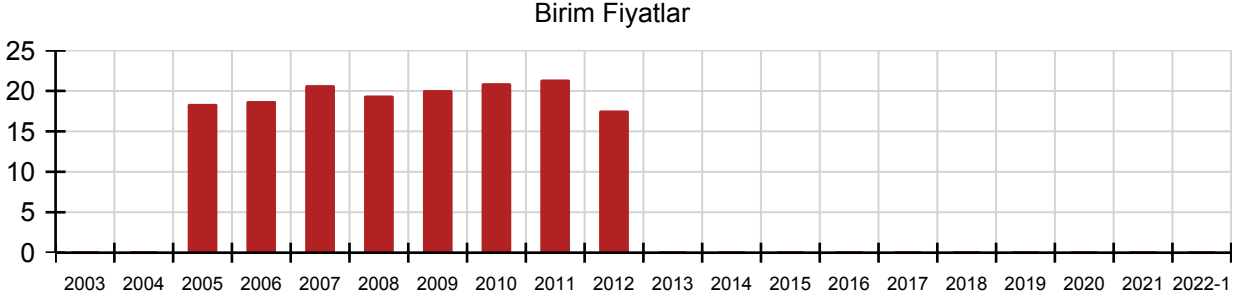

### Yapım Şartları

Bodrum perdelerinde ; onaylanmış detay projesine uygun yapılmış su yalıtımı katmanı üzerine 170°C e kadar ısıtılmış asfaltın (Tip I yumuşama noktası 57-66) uygulama ısısı 140°C den az olmamak ve m<sup>2</sup> ye en az 2 kg sarf edilmek üzere dökülerek veya sürülerek uygulanması, bunun üzerine ısı yalıtım kalınlığı hesaplanmış ve yoğunluğu 30 kg/m<sup>3</sup> ten büyük ve basınç dayanımı en az 200 kPa olan ekstrüde polistren köpük (XPS) ısı yalıtım levhalarının aralarında boşluk kalmaksızın yerleştirilerek yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzey m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

NOT :Ekstrude polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.