

## 19.054/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.054/2

**Tanımı** 8 cm kalınlıkta ekspande polistren köpük ile çatı arasında döşeme üzerine ısı yalıtımı yapılması  
(15 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	8,95	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	9,94	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	8,98	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	9,66	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	9,98	0,00	0,00
2012	9,46	0,00	0,00
2011	10,11	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## 19.054/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

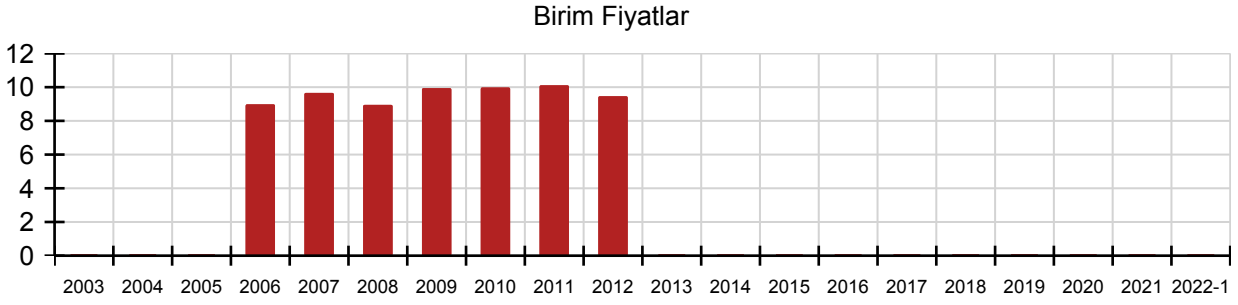

### Yapım Şartları

Buhar difüzyon basıncı hesaplarına göre uygulanmış bulunan buhar tutucu katı üstüne mevcut 8 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük yalıtım levhalarının projesinde gösterilen yerlere aralarında boşluk kalmayacak şekilde döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT : Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

## 19.054/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.