

## 19.070 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>19.070</b>
<b>Tanımı</b>	Üç kat ruberoit ile buhar tutucu (tip 2)
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	13,64	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	10,96	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	12,25	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.070 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

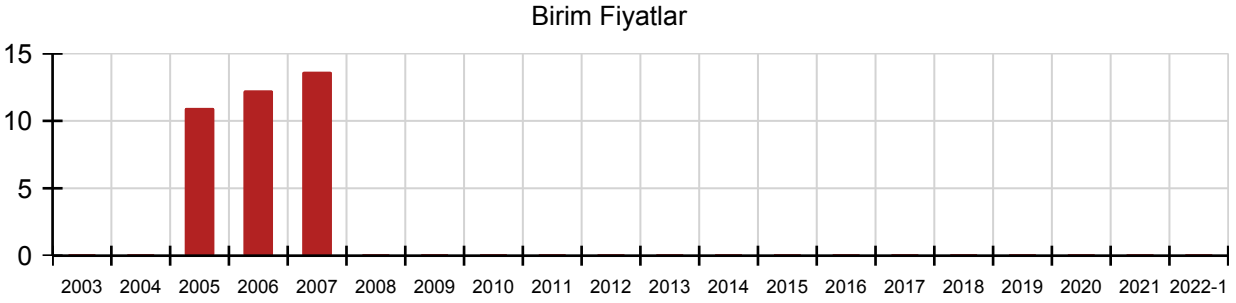

### Yapım Şartları

Mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astarlanarak m<sup>2</sup>.ye en az 0.400 kg sarfedilecek şekilde soğuk uygulamalı asfalt (TS.103) ün sürülmesi, astar kurduktan sonra 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS 105 tip.)in uygulama ısısı 140 dereceden aşağıya düşmemek ve m<sup>2</sup>.ye en az 1.500 kg sarf edilek üzere hem yüzeye ve hem de bitümlü kartona (TS.114 Tip.36) sürülmesi ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS. 105 tip)in uygulama ısısı 140 dereceden aşağıya düşmemek ve m<sup>2</sup>.ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hem de bitümlü kartona (TS.114 T.36) sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip)in uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup>.ye en az 1.500 kg sarfedilemk üzere hem yüzeye ve hem de bitümlü kartona (TS.114 tip 36) sürülmesi, en az 10 cm bindirilerek, hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması: Son kat üstüne 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 Tip...)'ın uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup>.ye en az 1.5 kg sarfedilme üzere sürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik araç ve gereç giderleri müteahhit kârı ve genel giderler dahil, asfalt TS105 tip.. kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not : Asfalt tipi yapının yapıldı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Asfalt tipi mahallin iklim koşullarına göre tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.070 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.