

## 19.075/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.075/4

**Tanımı** Asfaltlı cam tülü ve alüminyum pestille buhar dengeci (tip1)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	28,74	0,00	0,00
2005	26,28	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	31,90	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.075/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

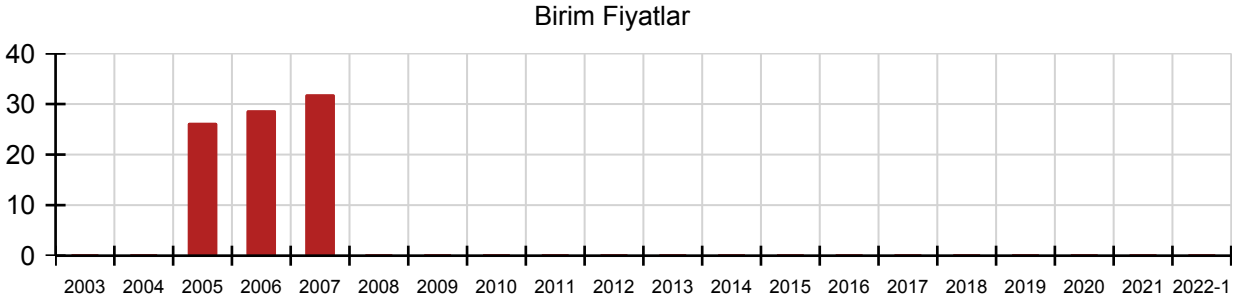

### Yapım Şartları

(Sıcak teras çatılarda buhar dirence hesaplarına göre çok buhar basıncı olan yerlerde) tasdikli detay projesine göre ve ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m<sup>2</sup> ye en az (0.400 kg) sarf edilecek biçimde soğuk uygulamalı asfalt (TS.103)ün sürülmesi astar kurduktan sonra 190 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip.)ın uygulama sıcaklığı 160 dereceden aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup>.ye en az 1.000 kg sarf edilmek üzere şeritler halinde sürülerek, kaba kumlu pestillerin (Poz No.:04.620 kaba kumlu yüzü alta gelecek biçimde ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması birinci kat üzerine m<sup>2</sup>.ye 2.000 kg sarfedilmek üzere sıcak uygulamalı asfalt (TS.105.Tip..) birinci kat üzerine m<sup>2</sup>.ye 2.000 kg sarfedilmek üzere sıcak uygulamalı asfalt (TS.105 tip.) yavaş yavaş dökülürken üzerine ikinci kat olarak asfaltla kaplanmış alüminyum pestil (Poz No.04.623.ALM.0.2 mm kalınlıkta) ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak biçimde bastırılarak iyice yapıştırılması, ikinci kat pestil üzerine m<sup>2</sup>.ye 2.000 kg sarf edilmek üzere sıcak uygulamalı asfalt TS.105 Tip.)'ın yavaş yavaş dökülerek yapılması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri dahil TS 105 Tip... kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı. Ölçü : Meyilli sath üzerinden ölçülür.

Not : Genel Müdürlüğün yazılı izni ile uygulanır. Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin sıcak uygulamalı asfalt : bindirme noktama veya şerit yapıştırma, ara kat ve üst kat için : 1.000 + 2.000 + 2.000 = + 5.000 kg.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.075/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.