

## 19.080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.080

**Tanımı** Nokta girintili PVC ile buhar kesici ve dengeci (tip 3)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	7,55	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	6,80	0,00	0,00
2005	6,41	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

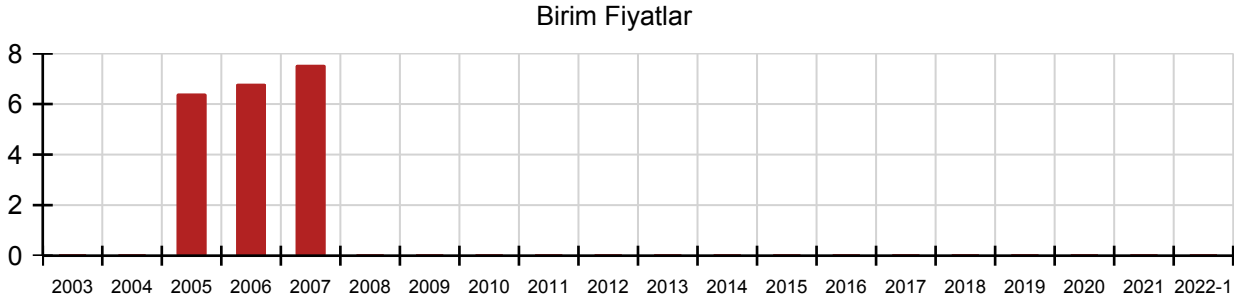

### Yapım Şartları

Sıcak uygulamalı asfalt noktalama, yapıştırma ve üst kat için  $0.500 + 1.000 = 1.500$  kg mala perdahlı olarak hazırlanmış, beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak  $m^2$  ye en az  $0.400$  kg sarf edilecek şekilde soğuk uygulamalı asfalt (TS.103)'in sürülmesi olarak  $m^2$ .ye en az  $0.400$  kg sarf edilecek şekilde soğuk uygulamalı asfalt (TS.103)'in uygulama ısısı astar kuruduktan sonra  $170$  dereceye kadar ısıtılmış asfalt kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 Tip...)'in uygulama ısısı  $140$  dereceden aşağı düşmemek ve  $m^2$ .ye en az  $0.500$  kg sarf edilmek üzere noktalama şeklinde beton yüzeye sürülmesi, nokta girintili olarak imal edilmiş bulunan ve  $m^2$ .si  $0.700$  kg gelen  $0.50$  mm kalınlıktaki PVC'nin ek yerleri en az  $5$  cm bindirmeli olmak üzere özel yapıştırıcı ile yapıştırıldıktan sonra, çıkıntı alta gelmek üzere, noktalama asfalt sürülmüş beton döşemeye serilerek yapıştırılması, üstte kalan nokta girintili yüzeye de,  $m^2$ .ye en az  $1.000$  kg gidecek ve çukur kısımları akmayacak şekilde yine noktalama şeklinde sıcak uygulamalı asfalt (TS.105 tip...)ın sürülmesi, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma her türlü malzeme ve kaybı, işçilik araç ve gereç giderleri müteahhit kârı ve genel giderler dahil TS 105 tip... kullanıldığına göre  $1$   $m^2$  fiyatı.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not : Asfalt tipi, binanın yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.