

## 19.083/1/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.083/1/MK

**Tanımı** Mevcut beton,şap,mozayik döşeme üzerine özel PVC ve cab reçineleri modifiyeli poliüretan esaslı sert parlak ve renkli (sıvı) kaplama ile tozumaya aşınmaya,asitlere,alkalilere,suya,solventlere dayanıklı kaplama yapılması (ameliyathane,TV,radyo stüdyosu, st

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	32,79	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	30,75	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	26,76	0,00	0,00
2012	34,23	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	31,71	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## 19.083/1/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

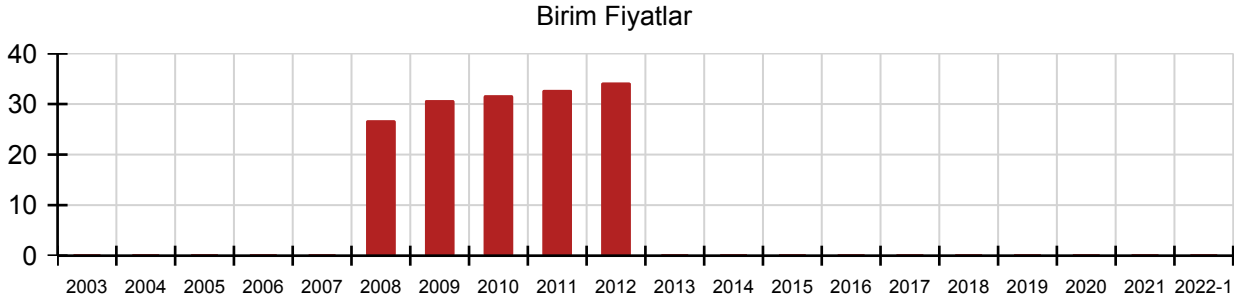

### Yapım Şartları

Kaplanacak yüzeylerin yağ, toz ve pisliklerden temizlenmesi, yıkanması veya aşırı alkalili satıhların alkaliliğinin % I lik hidroklorik asitle giderilmesi ve temiz su ile yıkanıp tamamen kurutulmasını müteakip 3,5 kısım ana malzeme, 1 kısım sertleştirici ve 1 kısım özel inceltici karışımla astarlanması, (0,150 kg/m<sup>2</sup>) şayet yüzeye macun gerekiyorsa inceltilmiş karışım kuru ve rutubetsiz bir dolgu (kalset, barit, kuvarz) ile macun haline getirilip 1 defada en fazla 1 mm kalınlıkta olmak üzere doldurulur. Kuruma süresi 25°C de 3-4 saattir. İkinci kat için 4,5 lik (3,5/1) karışımı 1/4 kısım inceltici katılarak uygulanır. (0,400 kg/m<sup>2</sup>) Üçüncü kat olarak ikinci katın aynısı uygulanır. (0,400 kg/m<sup>2</sup>) Son kat olarak 3,5 kısım ana malzeme 1 kısım sertleştirici karışımı, 1/2 kısım inceltici ile inceltiilerek uygulanır (0,150 kg/m<sup>2</sup>). Uygulamalar fırça, rulo veya özel tabanca ile yapı-labilir. Son kat olarak metrekareye 0,100 kg gidecek şekilde poliüretan vernik uygulanır. (UV ye karşı) Kap-lama işleminin yukarıdaki şekilde yapımı, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre kaplanan bütün satıhlar hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.083/1/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.