

## 19.083/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.083/MK

**Tanımı** Mevcut yatay ve düşey satırlara özel PVC ve cab reçineleri modifiyeli poliüretan esaslı sert parlak ve renkli sıvı kaplama ile suya, asitlere, alkalilere, tuzlara ve solventlere dayanıklı yatay satırlarda kaplama yapılması (kum/çakıl'ı makina ile temin)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	21,54	0,00	0,00
2007	20,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	26,61	0,00	0,00
2009	24,89	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	25,74	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	19,53	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	27,86	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## 19.083/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

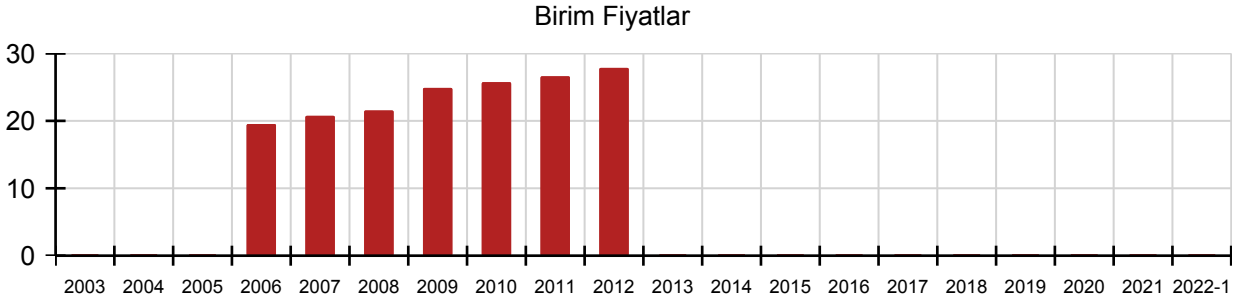

### Yapım Şartları

Metal, beton, sıva, ahşap gibi yüzeylerin yağ, pas, toz ve pisliklerden temizlenmesi, yıkanması, aşırı alkalili beton yüzeylerin alkaliliğinin % 1 lik hidroklorik asitle giderilmesi ve temiz su ile yıkanıp tamamen kurutulmasını müteakip 3,5 kısım ana malzeme 1 kısım sertleştirici ve 1 kısım inceltici karışımıyla astarlanması (0,200 kg/m<sup>2</sup>) bu katın kurumasını müteakip, yüzey delik ve boşluklar var ise, 3,5/1 ana malzeme/sertleştirici karışımı ile kalsit, barit, kuvarz vb. gibi dolgu malzemesinin karılması suretiyle hazırlanan macunla 1 defada 1 mmyi geçmemek üzere doldurulur. (dolgu malzemesi hariç 0,100 kg/m<sup>2</sup>) Kuruma süresi 25°C de 3-4 saattir. İkinci kat için yine 3,5/1 ana malzeme/sertleştirici, 1/4 kısım inceltici karılarak uygulanır. (0,500 kg/m<sup>2</sup>) Son kat olarak 3,5/1 ana malzeme/sertleştirici karışımı 1/2 kısım inceltici ile inceltirilerek uygulanır. (0,200 kg/m<sup>2</sup>) Uygulamalar fırça, rulo veya özel tabanca ile yapılabilir. Kaplama işleminin yukarıdaki şekilde yapımı, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :  
ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre kaplanan bütün yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.083/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.