

19.084/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.084/1

Tanımı PVC ve cab reçineli poliüretan esaslı kaplama yapılması (2 kat)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 22,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 36,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 38,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 32,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 27,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 28,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 34,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 24,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.084/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

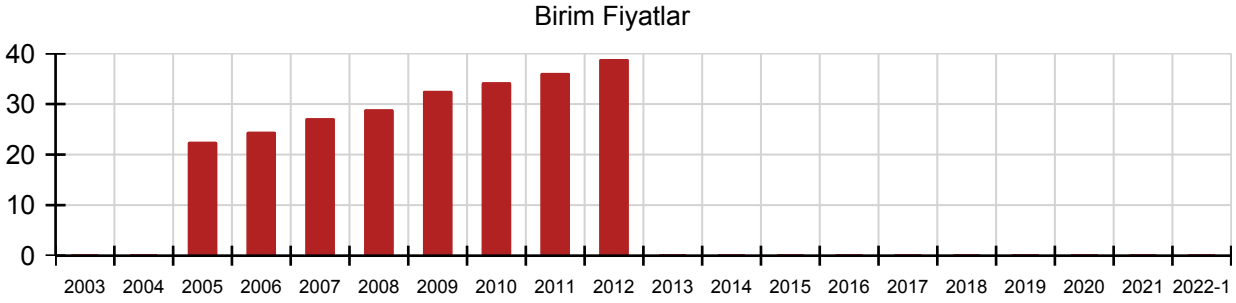

Yapım Şartları

Metal yüzeyler tel fırça ve zımpara ile iyice temizlenip tozu süpürüldükten sonra birinci kat olarak m²'ye 0,200 kg isabet edecek şekilde 3,5 ana malzeme, bir kısım sertleştirici karışımı, 1/3 inceltici ile inceltile-rek uygulanır. 25°C de 3-4 saat sonra ikinci kat olarak aynı karışım (3,5 kısım ana malzeme + 1 kısım sertleştirici) 1/4 kısım inceltici ile inceltiilerek uygulanır. (0,250 kg/m²) Üçüncü kat olarak istenilen renkte (0,527) kaplama ile 3,5 kısım ana malzeme ve 1 kısım sertleştirici karışımına 1/3 kısım inceltici ilave edilerek son kat uygulanır. (0,200 kg/m²) Her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : A - Kapı ve Bölmelerde:

1)Telaro kasası olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.

2)Kasa ve pervazlı olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki ile yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.

3)Kasa ve pervazlı olanlarda; pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. Bü-tün girinti çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çita varsa ölçü buradan alınır.

B - Cemeke ve Pencereelerde:

1) Cemeke ve pervazlı pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satih hesaba alınır, iki satih boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilave edilir.

2)Çift pencerelerde aynen ölçülür. İki pencere arasında ayrıca kasa varsa ayrı ölçülür ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.

C- Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşümü alanı ölçülür, boşluk düşülmez.

D- Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez vb. demir imalatta boyanan yüzler ölçülür.

19.084/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.