

## 25.116/A4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.116/A4

**Tanımı** 2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması (kamu kurum ve kuruluşlarının (hastaneler hariç) makam, personel odaları, misafirhane ve kreşleri vb) (heterojen) (Üst tabaka kalınlığı min.055 mm saf PVC) (Grup T)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	69,26	0,00	0,00
2006	43,53	0,00	0,00
2012	39,78	0,00	0,00
2010	39,45	0,00	0,00
2011	39,58	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	41,91	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	40,15	0,00	0,00
2008	39,36	0,00	0,00
2009	42,55	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	46,09	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## 25.116/A4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

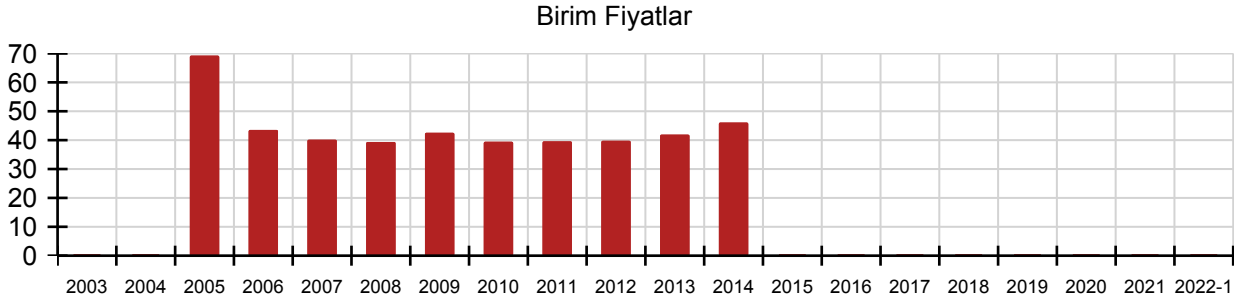

### Yapım Şartları

Mevcut beton, şap, mozaik vb. yüzeylerinin üzerinin süpürülüp vakumlu olarak temizlenmesi, varsa eski kaplama ve harç pürüzlerinin kazınması, poliakrilat esaslı sentetik reçineli astarın m<sup>2</sup> ye 0,150 kg gelecek şekilde sürülmesi, 2,0 mm kalınlığında sentetik katkı maddeli zemin düzleme macunu ile kaplama yüzeyinin düzleştirildikten sonra üzerine 0,400 kg PVC özel yapıştırıcı sürülerek 2,0 mm kalınlığında heterojen (üst tabaka kalınlığı min.0,55mm saf PVC ) (Grup T) PVC esaslı döşeme kaplama malzemesinin serilmesi, yapıştırılması, ek yerlerinin düzgün ve itinalı olarak sıcak kaynakla birleştirilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Kaplama yapılan yüzeyler ölçülür.

2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir.

NOT : 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

2) PVC yer döşeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten,uluslar arası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir.Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslar arası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.

3) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir.Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.

4) PVC yer döşeme malzemenin alt tabakası; su emmez, kırılmaz, esnek, kalınlığının tamamı sıcak kaynak tutan PVC vb. olmalı, köpük, kabartılmış genişletilmiş köpük, mantar vb. olmamalıdır.2 mm kalınlıkta heterojen malzeme min. 2640gr/m<sup>2</sup> ağırlıkta olmalıdır.

## 25.116/A4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.