

25.123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.123

Tanımı Yüzme havuzları izolasyonu ve kaplanması yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2010	35,84	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	31,86	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	39,61	0,00	0,00
2007	30,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	34,73	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2005	26,79	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	37,96	0,00	0,00
2006	28,41	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

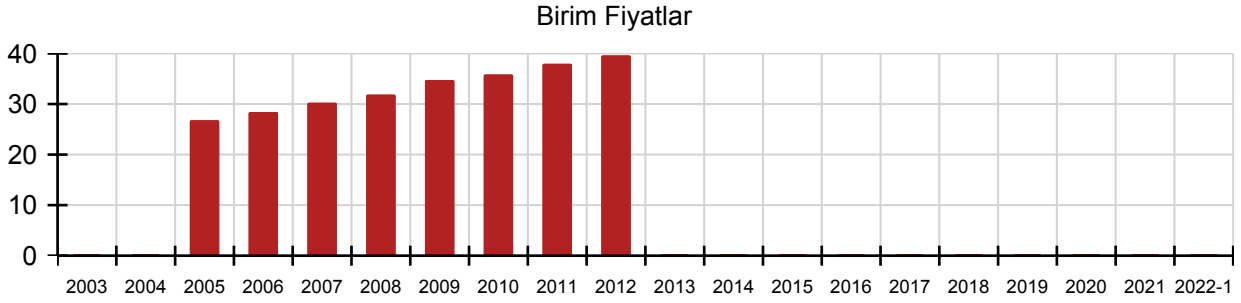

Yapım Şartları

En büyük kenarı 2,00 metreyi geçmeyen anolu ve derz aralıkları bir cm olarak yapılmış bulunan şap yüzeyinin ve derz aralarının fırça ile iyice temizlenip tozsuz bir hale getirilmesinden sonra uygulanır. Birinci kat astar olarak m² ye 0,150 kg % 50 li (0,100 kg için 0,050 kg inceltici karışımı) ikinci kat astar olarak m² ye 0,080 kg % 80 li (0,065 kg için 0,050 kg özel inceltici karışımı) üçüncü kat astar olarak m² ye 0,100 kg % 100 lü (hiç inceltilmemiş) sürülür. Son astar katın kurumasından sonra ano araları ve pürüzlü yüzeyler yan sert macun ile hiç boşluk bırakılmayacak şekilde spatula ile doldurularak düzeltilir. Yan sert macun ağırlık esasına göre 6 kısım için 1 kısım poliüretan esaslı vernik sıvı karıştırılarak hazırlanır. Bu macunun 3-4 saat sonra ikinci kat olarak m² ye 0,500 kg akıcı olmayan macun sürülür. Macun ağırlık esasına göre 4 kısım için bir kısım poliüretan esaslı vernik sıvı karıştırılarak hazırlanır. Ana kat kurduktan sonra birinci kat olarak m² ye 0,100 kg vernik sürülür. Vernik ağırlık esasına göre üç kısım için 1 kısım poliüretan esaslı vernik sıvı karıştırılarak hazırlanır. Yüzeye çizgi çekmek gerekirse renk farkları bu malzemenin değişik renkleri kullanmak suretiyle temin edilir. İzolasyon ve kaplama işlerinin yukarıda yazılan şekilde yapılması için (yüzeyin düzeltilmesi için yapılan şap bedeli hariç) gerekli her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : İzolasyon yapılan yüzeyler ölçülür.

NOT : Yatay ve düşey yüzeylerin düzeltilmesi için yapılacak şap kaplamanın bedeli kendi po-zundan ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.