

15.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.2-010
Tanımı	36kV, 10kA ZnO Parafudr
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	246,71	169,01	67,94
2016	302,09	216,33	86,96
2017	327,16	232,32	93,39
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	517,38	358,74	144,22
2007	0,00	0,00	0,00
2018	368,13	262,04	105,34
2019	490,71	342,07	137,52
2023-1	2101,82	1065,28	428,30
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1091,24	616,62	247,90
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	204,67	136,93	55,05
2005	0,00	0,00	0,00
2021	618,91	392,29	157,71
2014	226,87	151,58	60,94
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

15.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

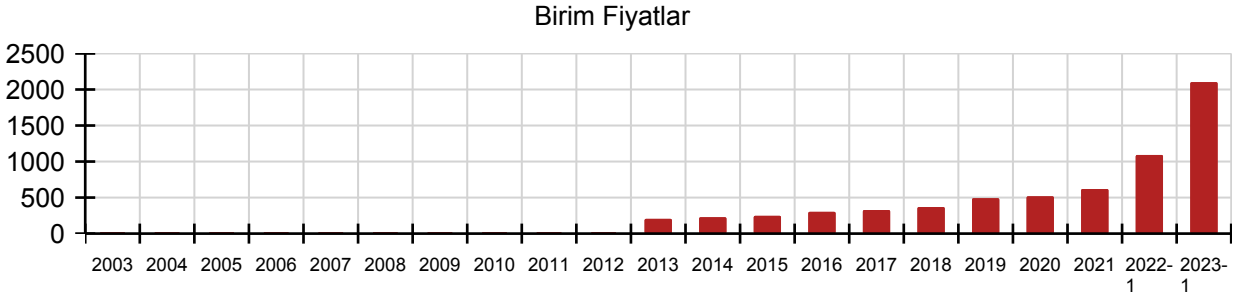

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta seri atlama aralıklı, değişken dirençli, porselen muhafazalı, iç basınç sınırlayıcı düzeneğe sahip AG ve OG veya değişken metal oksit dirençli, atlama aralıksız, seramik yada polimer muhafazalı OG harici tip parafudr. OG parafudrlarda porselen veya polimer muhafazanın kaçak yolu mesafesi 25 mm/kV olacaktır, (kelepçe ile monte edilen tiplerde; sıcak daldırma galvanizli montaj kelepçelerin, bağlantı cıvata, somun ve rondelaların, malzeme bedeli parafudrların malzeme bedeline dahildir.)

b) Montaj: Parafudrların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, (İletken ile parafudr arası bağlantı som bakır veya alüminyum iletken ile düzgün biçimde yapılacak, bakırın parafudra bağlanmasında kullanılan hava hattı klemensleri kablo pabucu, çelik-alüminyum iletkene bağlanmasında ise iki metal (Al-Cu) klemens, parafudr kelepçesini traverse raptetmek veya parafudrların sehpaye montajı için lüzumlu cıvataların malzeme ve montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Parafudrların tespiti için kullanılan demir bedeli Poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir. Parafudrun direğe tabloya montajı halinde montaj bedelleri değişmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.