

## Y.25.116/A12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** Y.25.116/A12

**Tanımı** Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı, fotokatalitik özellikli, gümüş iyonlu yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması (heterojen

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2015	51,83	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

## Y.25.116/A12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

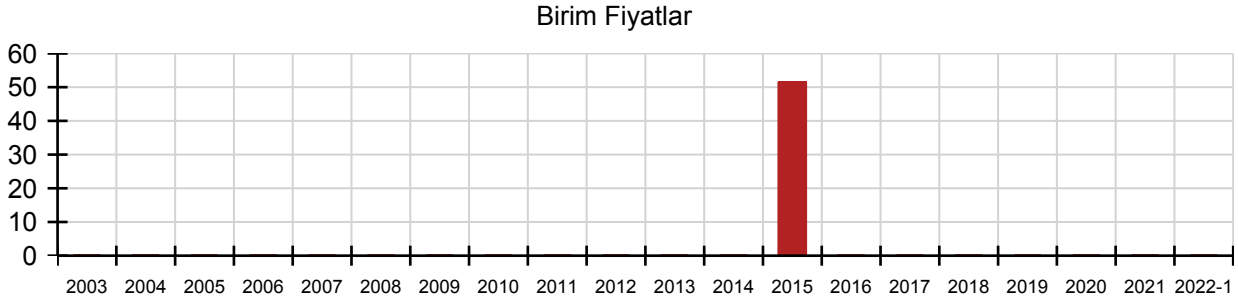

### Yapım Şartları

Detayları Y.19.090/004 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m<sup>2</sup> sarfiyat ile akrilik esaslı Pvc yapıştırıcının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta heterojen (MRSA, VRE, E-Coli, ESBL vb. bakteri ve mantarları yok eden, fotokatalitik özellikli, gümüş iyon esaslı üst tabaka kalınlığı min.0,70mm saf PVC) (Bakteri ve mantarları yok etme özelliđini sağlayan gümüş iyon, 0,70 mm kalınlıktaki üst tabaka kesitinin tümünde olmalıdır) Pvc (Grup T) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

#### ÖLÇÜ:

- 1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.
- 2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir

#### NOT:

- 1) PVC yer döşeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiđini belirten, uluslar arası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslar arası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.
- 2) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.
- 3) PVC yer döşeme malzemenin alt tabakası; su emmez, kırılmaz, esnek, kalınlığının tamamı sıcak kaynak tutan PVC vb. olmalı, köpük, kabartılmış genişletilmiş köpük, mantar vb. olmamalıdır.2 mm kalınlıkta heterojen malzeme min. 2800 gr/m<sup>2</sup> ağırlıkta olmalıdır.

## Y.25.116/A12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.