

## 10.330.2781 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2781 (04.614/203F)

**Tanımı** 1,20+0,60+(100 mm dolgulu), Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	140,00	0,00	0,00
2021	190,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	670,00	0,00	0,00
2022-1	345,00	0,00	0,00
2023-1	580,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	870,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	445,00	0,00	0,00
2022-3	445,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	86,00	0,00	0,00
2020	158,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	112,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 10.330.2781 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

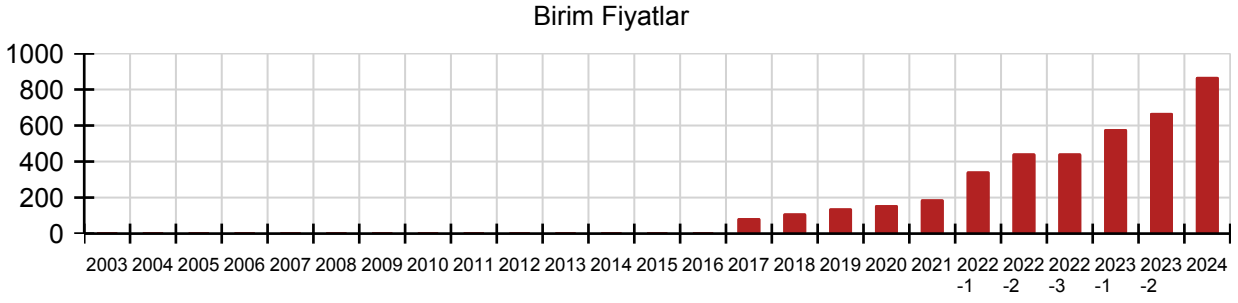

### Yapım Şartları

Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0,dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m3 yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacın üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, TPO membran donatılı ve UV dayanımlı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2781 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.