

## 10.330.2961 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2961 (04.614/403A)

**Tanımı** 1,20+0,60+(50 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	135,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	74,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	96,00	0,00	0,00
2023-2	570,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	295,00	0,00	0,00
2022-3	380,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	120,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	380,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	495,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	162,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## 10.330.2961 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

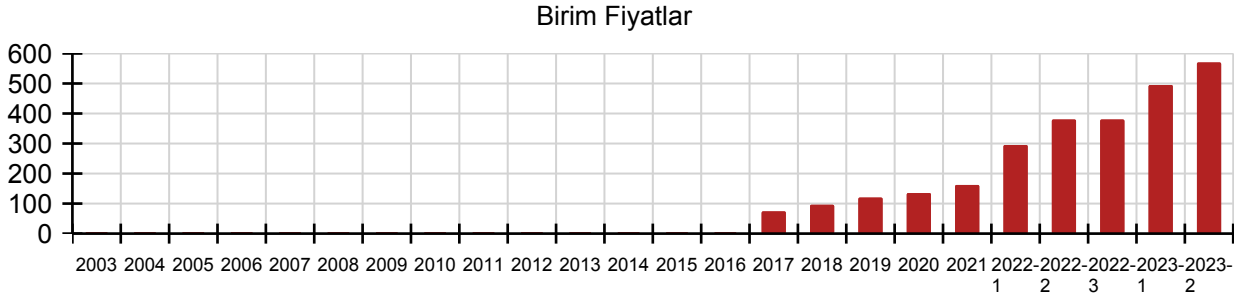

### Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.120 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacın üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, TPO membran donatılı ve UV dayanımlı)

## 10.330.2961 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.