

## 10.330.2975 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2975 (04.614/404E)

**Tanımı** 1,50+0,70+(100 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı, 1,50 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	360,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	163,00	0,00	0,00
2022-2	465,00	0,00	0,00
2022-3	465,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	605,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	116,00	0,00	0,00
2017	89,50	0,00	0,00
2021	196,00	0,00	0,00
2019	145,00	0,00	0,00
2023-2	695,00	0,00	0,00

## 10.330.2975 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

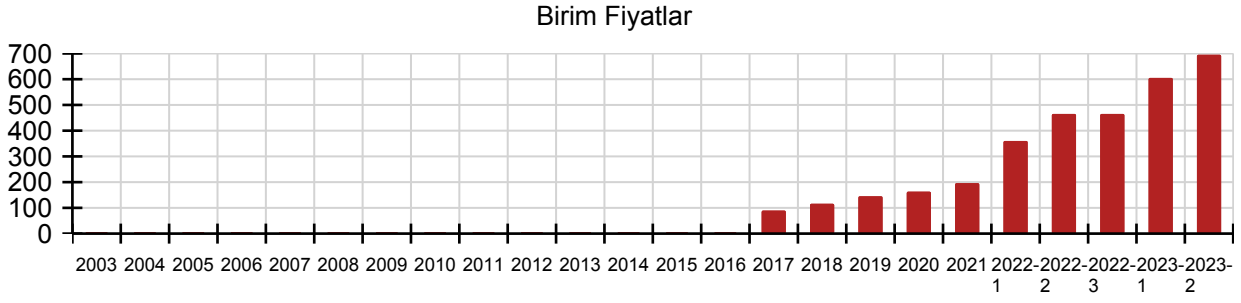

### Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı, 1,50mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.120 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacın üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, TPO membran donatılı ve UV dayanımlı)

## 10.330.2975 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.