

35.720.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.720.1304 (900-3204)

Tanımı 5 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 131900,00 | 14780,00 | 7390,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 171900,00 | 21350,00 | 10675,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 116500,00 | 12900,00 | 6450,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 383715,00 | 33750,00 | 16875,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 322900,00 | 33750,00 | 16875,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 388800,00 | 38820,00 | 19410,00 |
| 2023-2 | 634000,00 | 65230,00 | 32615,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 501600,00 | 46590,00 | 23295,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 218700,00 | 25960,00 | 12980,00 |
| 2016 | 108800,00 | 12000,00 | 6000,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 158800,00 | 18180,00 | 9090,00 |

35.720.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

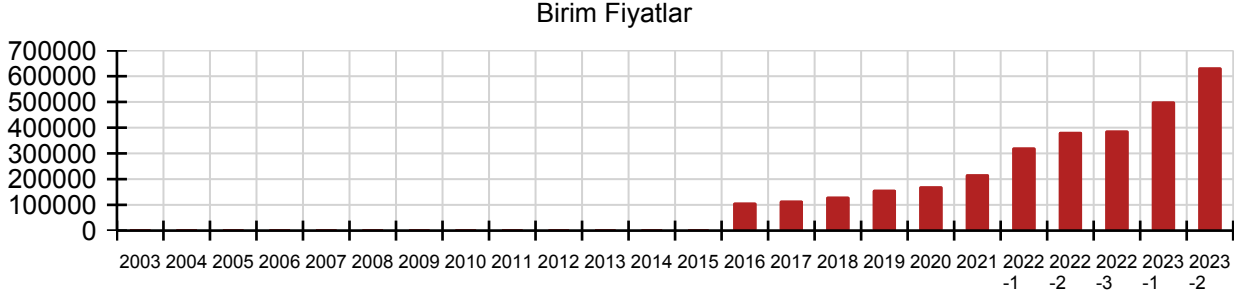

Yapım Şartları

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1000 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2200x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1600x1400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 - 2,40 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.720.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.