

## 15.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.2-001</b>              |
| <b>Tanımı</b>  | 6kV, 5kA ZnO Parafudr        |
| <b>Birimi</b>  | Adet                         |
| <b>Kurum</b>   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] |
| <b>Fasikül</b> | 1. Bölge                     |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 118,47       | 73,75         | 29,65           |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 80,32        | 47,57         | 19,12           |
| 2016   | 97,04        | 60,89         | 24,48           |
| 2014   | 74,40        | 42,66         | 17,15           |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 167,84       | 100,97        | 40,60           |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 205,93       | 110,41        | 44,40           |
| 2017   | 105,37       | 65,39         | 26,29           |
| 2022-1 | 373,62       | 173,55        | 69,79           |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 736,75       | 299,82        | 120,57          |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 67,09        | 38,54         | 15,49           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 158,94       | 96,28         | 38,71           |

## 15.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

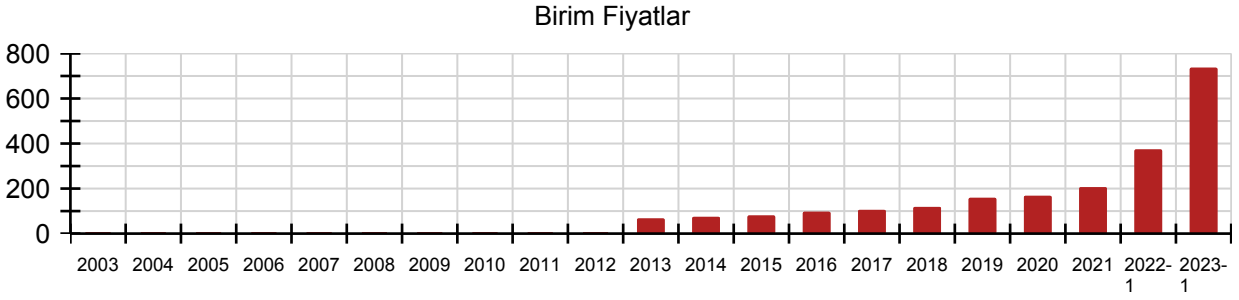

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa seri atlama aralıklı, değişken dirençli, porselen muhafazalı, iç basınç sınırlayıcı düzeneğe sahip AG ve OG veya değişken metal oksit dirençli, atlama aralıksız, seramik yada polimer muhafazalı OG harici tip parafudr. OG parafudrlarda porselen veya polimer muhafazanın kaçak yolu mesafesi 25 mm/kV olacaktır, (kelepçe ile monte edilen tiplerde; sıcak daldırma galvanizli montaj kelepçelerin, bağlantı cıvata, somun ve rondelaların, malzeme bedeli parafudrların malzeme bedeline dahildir.)

b) Montaj: Parafudrların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, (İletken ile parafudr arası bağlantı som bakır veya alüminyum iletken ile düzgün biçimde yapılacak, bakırın parafudra bağlanmasında kullanılan hava hattı klemensleri kablo pabucu, çelik-alüminyum iletkene bağlanmasında ise iki metal (Al-Cu) klemens, parafudr kelepçesini traverse raptetmek veya parafudrların sehpa montajı için lüzumlu cıvataların malzeme ve montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Parafudrların tespiti için kullanılan demir bedeli Poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir. Parafudrun direğe tabloya montajı halinde montaj bedelleri değişmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.