

## 35.740.5408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.740.5408 (952-311)</b>
<b>Tanımı</b>	100 kVA, Ses izolasyon kabini
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Diesel Elektrojen Grupları ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	8160,00	397,00	198,50
2011	0,00	0,00	0,00
2015	4660,00	217,00	108,50
2016	4750,00	261,00	130,50
2017	5450,00	281,00	140,50
2018	6530,00	322,00	161,00
2014	4060,00	198,00	99,00
2021	10910,00	568,00	284,00
2020	8540,00	467,00	233,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	17290,00	739,00	369,50
2022-2	23961,10	739,00	369,50
2022-3	24080,00	850,00	425,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	28200,00	1020,00	510,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	35140,00	1430,00	715,00
2024	60330,00	2720,00	1360,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	3825,00	180,00	90,00

## 35.740.5408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

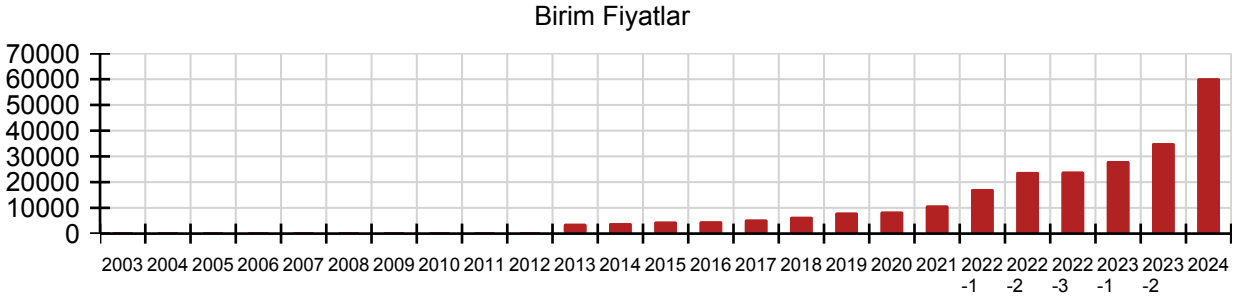

### Yapım Şartları

Ses izolasyon kabini (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

9-10 cm et kalınlığında dış kısım düz kaporta, iç kısmı ise işlenmiş delikli sacdan yapılan malzeme olacaktır. Bu her iki sacın arası köpük ve TS EN 13501-1+A1'e göre A sınıfı yanmaz cam yünü elyaf tabaka ile sıkıştırılarak doldurulacaktır. Delikli sac la kaplı özel duvar sayesinde ses bu deliklerden girerek boğulup yok olması sağlanacaktır. Bu özel duvarlardan davlumbaz kısımlarının içine de enlemesine ikişer üçer adet yerleştirilerek hava sirkülasyonu sırasında sesin çıkmaması sağlanacaktır. Kabinin tüm yönlerinden makinenin bakımının yapılacağı şekilde kapılar konulacaktır. Kapılar kapalı iken dışarıya ses kaçağını önlemek için uygun contalar konulacaktır. Ayrıca kapılar kilitlenebilir tipte yapılacaktır. Motordaki sesi kestikten sonra gürültü sadece egzoz da kalacağından dolayı bunun içinde ses boğma odaları bulunan egzostlar kullanılacaktır. Jeneratörün gücüne göre boyutları büyüyeceğinden kabinlerde ona göre ölçülendirilecektir. Her nevi bağlantı elamanları dâhil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.740.5408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.